



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Alstra jämfört med Celler AB

2021–2025

54 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/alstra/data/jamfor/cellera-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+4,4 pp

Cellera AB har högre andel godkända besiktningar

10 % godkända, jämfört med 5,6 % för Alstra.

11,6 pp

Alstra har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

14,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 25,9 % för Celler AB.

0,7 pp

Cellera AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

10,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 11 % för Alstra.

+11,1 pp

Alstra har fler besiktningar med få anmärkningar

11,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Celler AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

5,6 %

av Alstras offentliga besiktningar är godkända


Alstra

5,6 %



Cellera AB

10 %



Alstra

54

besiktningar


Cellera AB

10

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

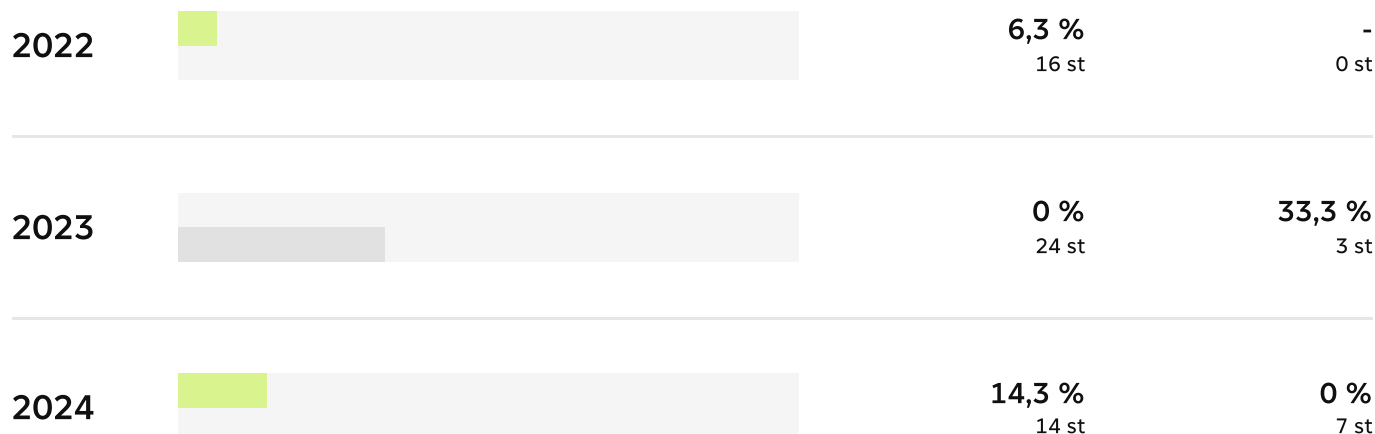
■ Alstra ■ Cellera AB


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Cellera AB	Alstra
Montagesystem	1 148 granskade kontrollpunkter	74,1 %	85,7 %
Solpaneler	699 granskade kontrollpunkter	84,1 %	89,1 %
Växelriktare	1 603 granskade kontrollpunkter	87,3 %	91,3 %
Batteri	104 granskade kontrollpunkter	95,5 %	98,1 %
Tillbehör	155 granskade kontrollpunkter	89,7 %	89 %
Optimerare	15 granskade kontrollpunkter	100 %	80 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

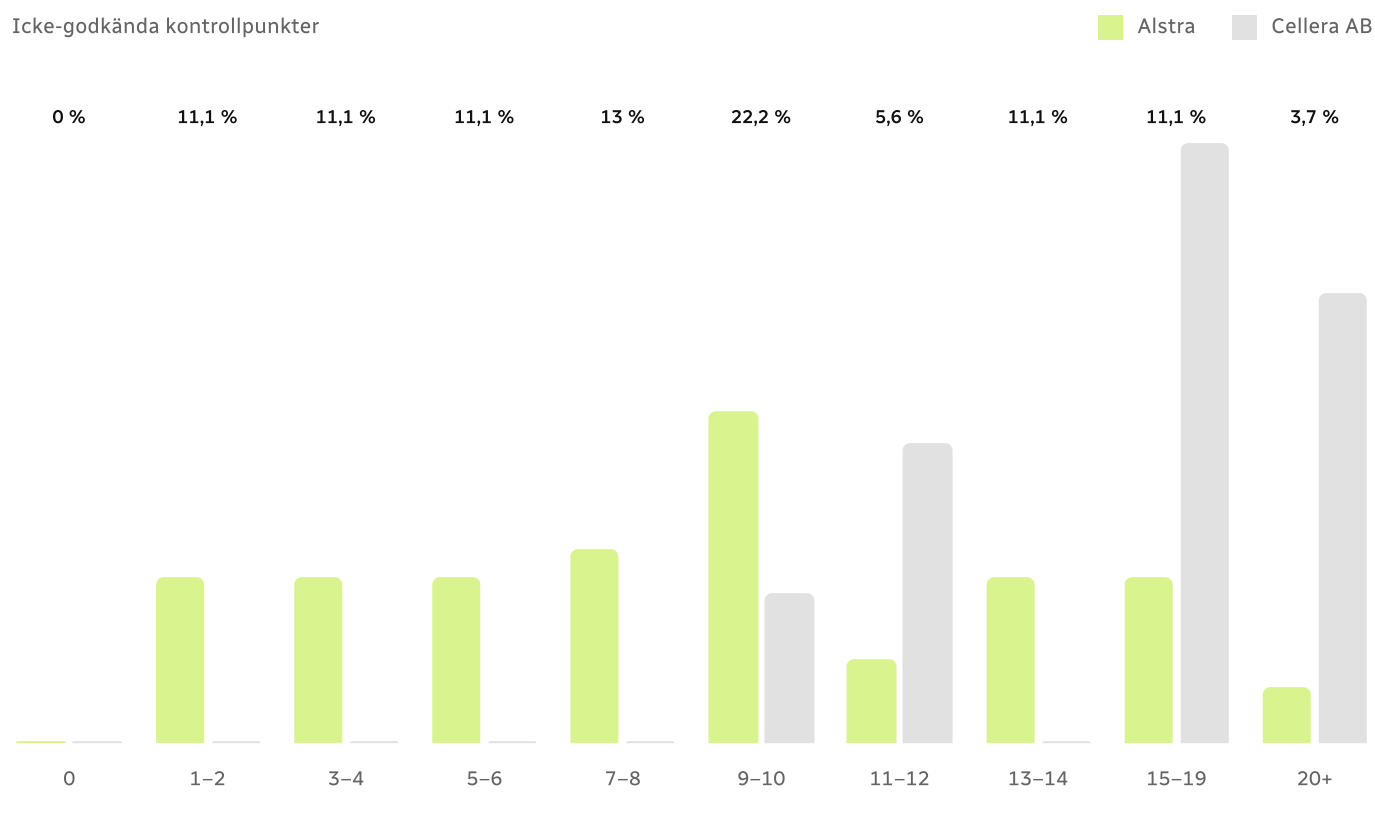

Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Alstra är registrerad som installatör.

Jämförelse

Cellera AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/alstra/data/jamfor/cellera-ab

