



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Cell Solar Nordic jämfört med Energy Effective Solutions

2021–2025

44 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/cell-solar-nordic/data/jamfor/energy-effective-solutions



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+3,6 pp

Energy Effective Solutions har högre andel godkända besiktningar

3,6 % godkända, jämfört med 0 % för Cell Solar Nordic.

0,5 pp

Cell Solar Nordic har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

5,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,1 % för Energy Effective Solutions.

17,5 pp

Energy Effective Solutions har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

16,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 33,6 % för Cell Solar Nordic.

+5,5 pp

Energy Effective Solutions har fler besiktningar med få anmärkningar

5,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Cell Solar Nordic.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Cell Solar Nordics offentliga besiktningar är godkända


Cell Solar Nordic

0 %



Energy Effective Solutions

3,6 %



Cell Solar Nordic

44

besiktningar

Energy Effective Solutions

55

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Cell Solar Nordic ■ Energy Effective Solutions


2021		0 % 17 st	- 0 st
2022		0 % 20 st	- 0 st
2023		0 % 1 st	2,4 % 41 st
2024		0 % 5 st	7,1 % 14 st
2025		0 % 1 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Energy Effective Solutions	Cell Solar Nordic
Växelriktare	250 granskade kontrollpunkter	93,9 %	94,4 %
Tillbehör	37 granskade kontrollpunkter	96,6 %	94,6 %
Solpaneler	127 granskade kontrollpunkter	87,3 %	83,5 %
Optimerare	35 granskade kontrollpunkter	93,7 %	82,9 %
Montagesystem	125 granskade kontrollpunkter	83,9 %	66,4 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

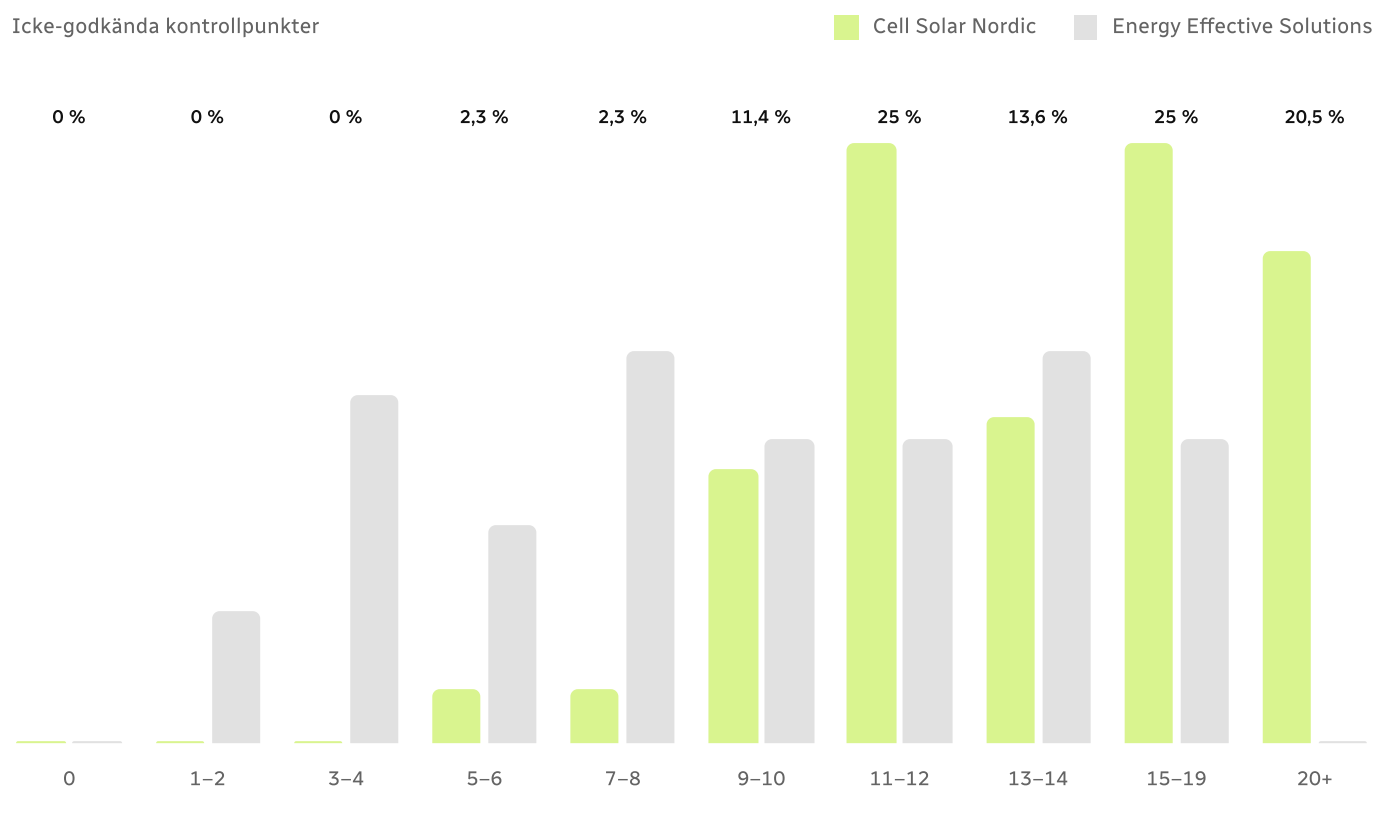

Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Energy Effective Solutions	Cell Solar Nordic
Stockholms län	4 respektive 37 besiktningar	5,4 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Cell Solar Nordic och Energy Effective Solutions.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Cell Solar Nordic är registrerad som installatör.

Jämförelse

Energy Effective Solutions jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/cell-solar-nordic/data/jamfor/energy-effective-solutions

