



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Cell Solar Nordic jämfört med Photonic Power Systems Sweden

2021–2025

44 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/cell-solar-nordic/data/jamfor/photonic-power-systems-sweden



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

5,6 pp

Cell Solar Nordic har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

16,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 22,1 % för Photonic Power Systems Sweden.

6,8 pp

Photonic Power Systems Sweden har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

26,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 33,6 % för Cell Solar Nordic.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Cell Solar Nordics offentliga besiktningar är godkända


Cell Solar Nordic

0 %



Photonic Power Systems Sweden

0 %



Cell Solar Nordic

44

besiktningar

Photonic Power Systems Sweden






4

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Cell Solar Nordic  Photonic Power Systems Sweden


2021		0 % 17 st	- 0 st
2022		0 % 20 st	- 0 st
2023		0 % 1 st	0 % 3 st
2024		0 % 5 st	0 % 1 st
2025		0 % 1 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Photonic Power Systems Sweden	Cell Solar Nordic
Solpaneler	127 granskade kontrollpunkter	77,9 %	83,5 %
Växelriktare	250 granskade kontrollpunkter	90,1 %	94,4 %
Tillbehör	37 granskade kontrollpunkter	92,9 %	94,6 %
Montagesystem	125 granskade kontrollpunkter	73,2 %	66,4 %

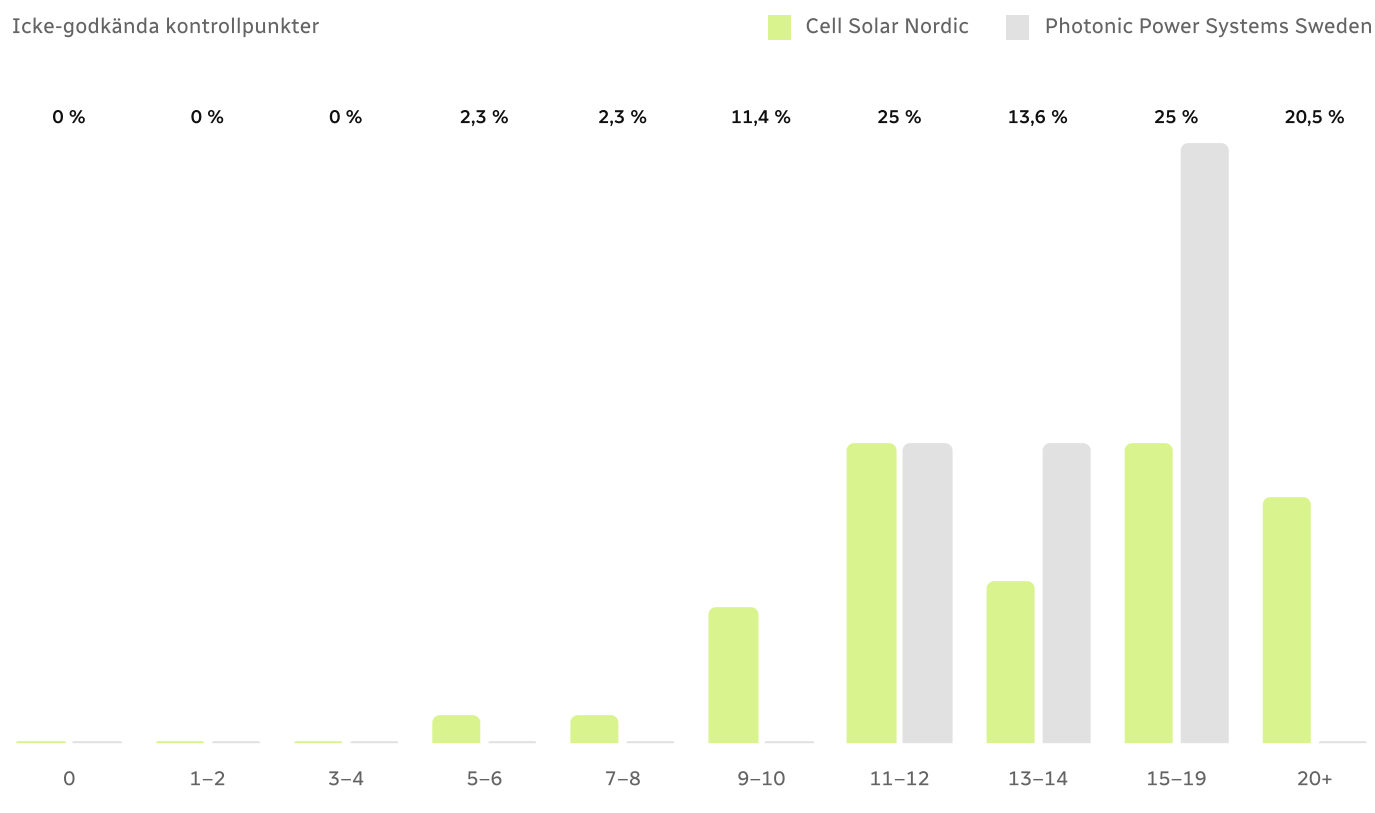Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Photonic Power Systems Sweden	Cell Solar Nordic
Stockholms län	4 respektive 3 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Cell Solar Nordic och Photonic Power Systems Sweden.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Cell Solar Nordic är registrerad som installatör.

Jämförelse

Photonic Power Systems Sweden jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/cell-solar-nordic/data/jamfor/photonic-power-systems-sweden

