



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Dala Solenergi jämfört med PFA Solteknik

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/dalasolenergi/data/jamfor/pfa-solteknik



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,3 pp

PFA Solteknik har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 0 % för Dala Solenergi.

20,8 pp

PFA Solteknik har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,8 % för Dala Solenergi.

0,6 pp skillnad

Dala Solenergi ligger närmast PFA Solteknik vid installation av batterier

4,3 % icke-godkända punkter för Dala Solenergi, jämfört med 3,7 % för PFA Solteknik.

+33,3 pp

PFA Solteknik har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Dala Solenergi.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Dala Solenergis offentliga besiktningar är godkända


Dala Solenergi

0 %



PFA Solteknik

33,3 %



Dala Solenergi

4

besiktningar

PFA Solteknik

3

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Dala Solenergi ■ PFA Solteknik

2021		0 % 1 st	- 0 st
2023		0 % 1 st	100 % 1 st
2024		- 0 st	0 % 1 st
2025		0 % 2 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		PFA Solteknik	Dala Solenergi
Batteri	47 granskade kontrollpunkter	96,3 %	95,7 %
Solpaneler	42 granskade kontrollpunkter	86,2 %	81 %
Tillbehör	42 granskade kontrollpunkter	100 %	92,9 %
Montagesystem	77 granskade kontrollpunkter	94,3 %	77,9 %
Växelskiftare	72 granskade kontrollpunkter	100 %	79,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Dala Solenergi PFA Solteknik

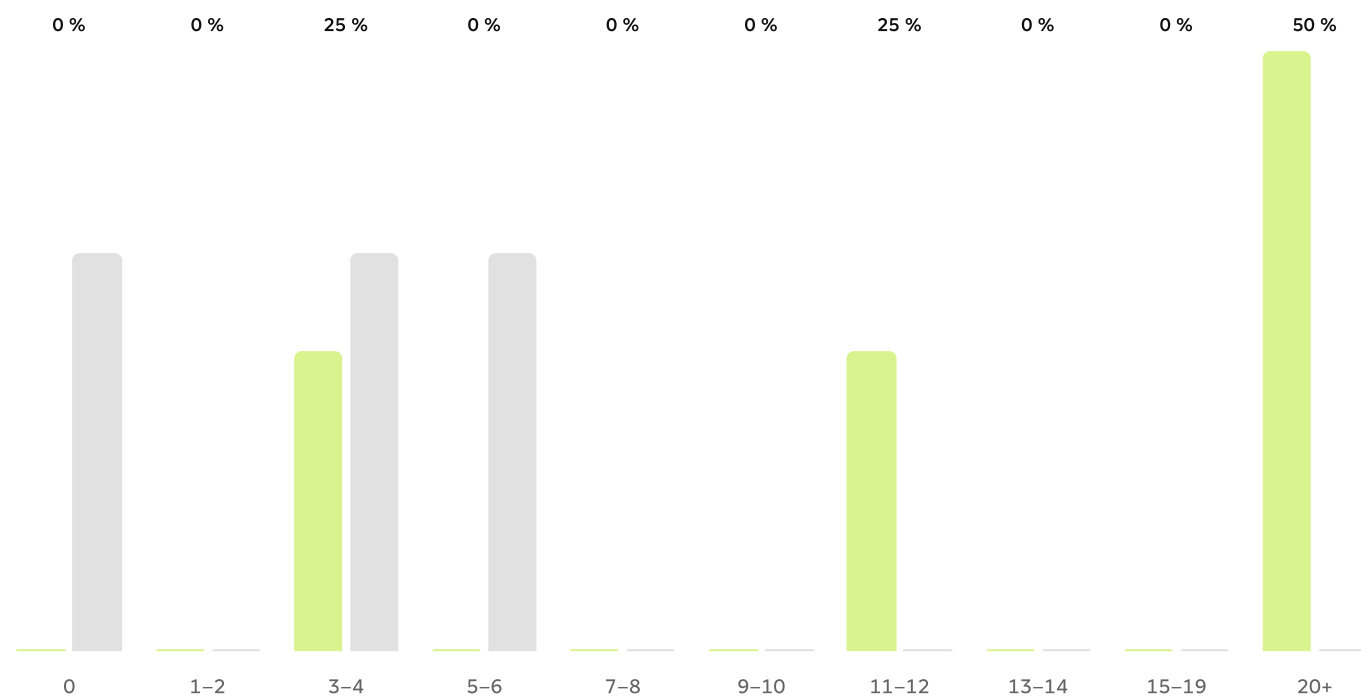

Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Dala Solenergi är registrerad som installatör.

Jämförelse

PFA Solteknik jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/dalasolenergi/data/jamfor/pfa-solteknik

