



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# Delidel jämfört med Solortus

2021–2025

## 40 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/delidel/data/jamfor/solortus](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/delidel/data/jamfor/solortus)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +12,5 pp

**Delidel har högre andel godkända besiktningar**

12,5 % godkända, jämfört med 0 % för Solortus.

### 25,1 pp

**Delidel har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem**

13 % icke-godkända punkter, jämfört med 38,1 % för Solortus.

### 2,1 pp

**Solortus har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare**

7 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,1 % för Delidel.

### +17,5 pp

**Delidel har fler besiktningar med få anmärkningar**

17,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solortus.




**Godkända besiktningar.** Samlat utfall i det offentliga underlaget.

# 12,5 %

av Delidels offentliga besiktningar är godkända


Delidel

12,5 %



Solortus

0 %



Delidel

**40**

besiktningar


Solortus

**4**

besiktningar

## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

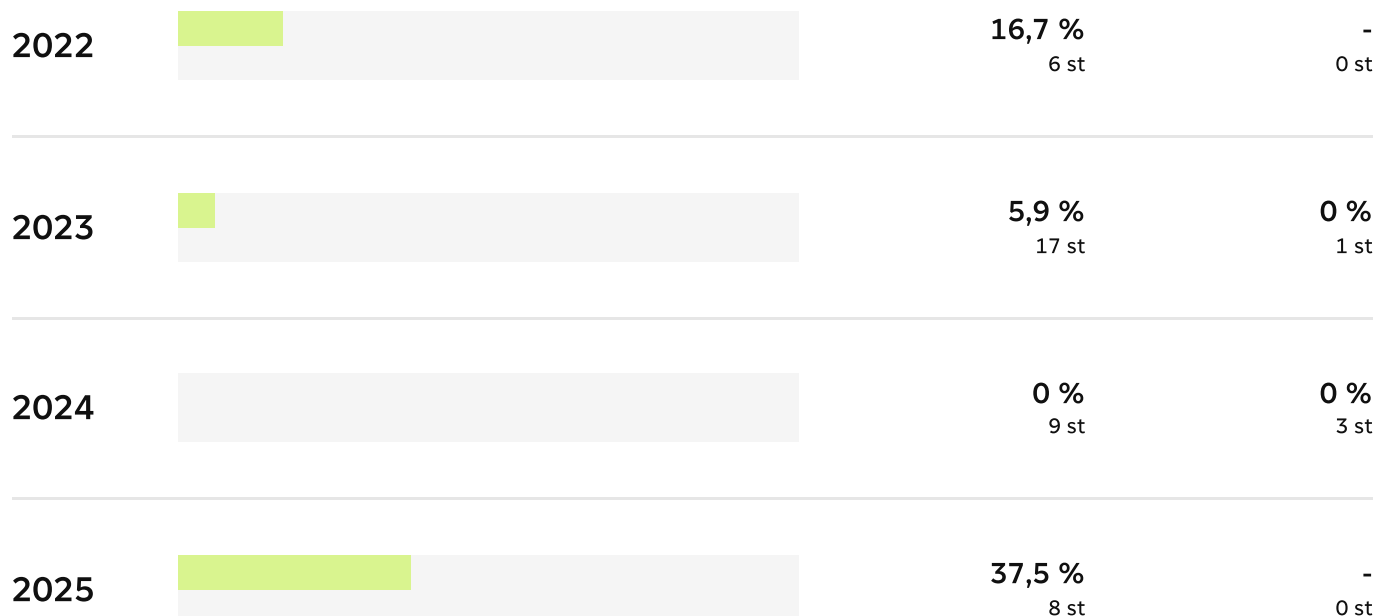 Delidel  Solortus

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


## Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp  |                                 | Solortus | Delidel       |
|---------------|---------------------------------|----------|---------------|
| Montagesystem | 822 granskade kontrollpunkter   | 61,9 %   | <b>87 %</b>   |
| Tillbehör     | 357 granskade kontrollpunkter   | 95 %     | <b>96,4 %</b> |
| Solpaneler    | 613 granskade kontrollpunkter   | 87,8 %   | <b>88,7 %</b> |
| Växeloriktare | 1 453 granskade kontrollpunkter | 93 %     | <b>90,9 %</b> |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Delidel Solortus

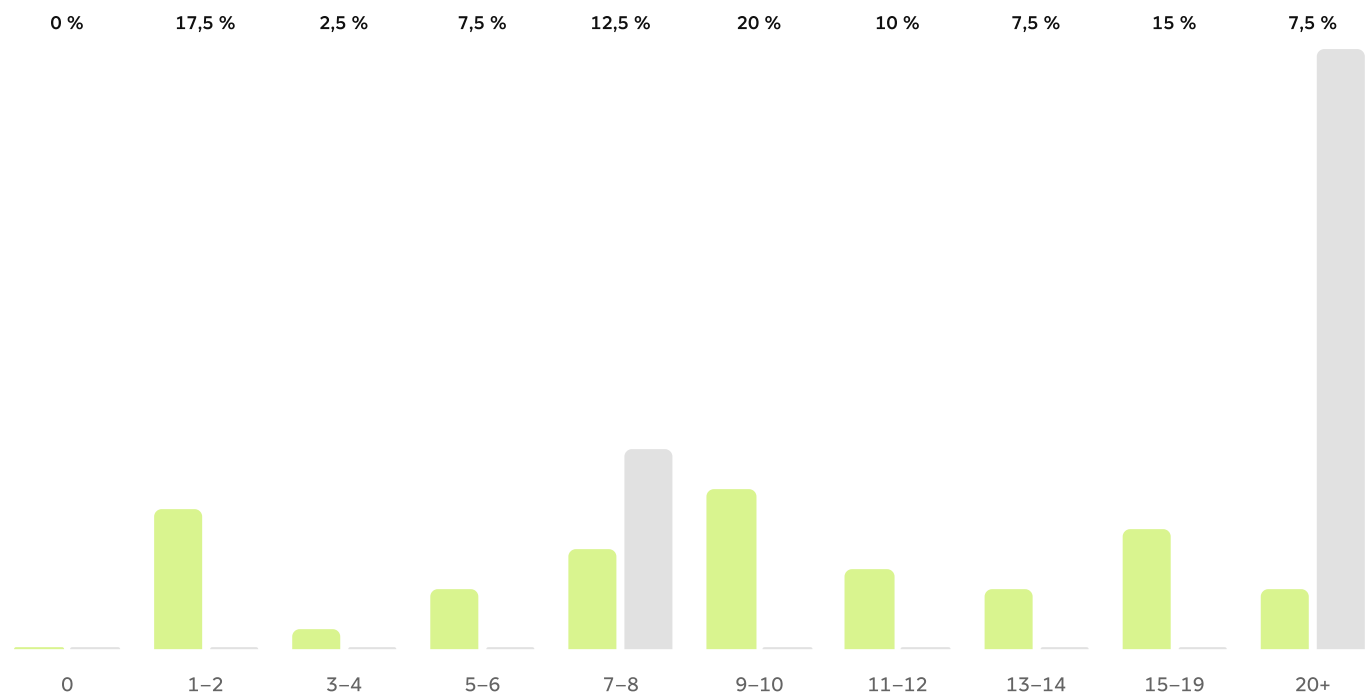

Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Delidel är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Solortus jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/delidel/data/jamfor/solortus](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/delidel/data/jamfor/solortus)

