



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

EGEN ENERGI AB jämfört med Elians

2021–2025

11 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/egen-energi-ab/data/jamfor/elians



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+1,5 pp

EGEN ENERGI AB har högre andel godkända besiktningar

18,2 % godkända, jämfört med 16,7 % för Elians.

8,8 pp

EGEN ENERGI AB har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

3,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,2 % för Elians.

1,8 pp

Elians har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 1,8 % för EGEN ENERGI AB.

+18,2 pp

EGEN ENERGI AB har fler besiktningar med få anmärkningar

18,2 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Elians.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

18,2 %

av EGEN ENERGI ABs offentliga besiktningar är godkända


EGEN ENERGI AB

18,2 %



Elians

16,7 %



EGEN ENERGI AB

11

besiktningar

Elians

6


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

EGEN ENERGI AB Elians

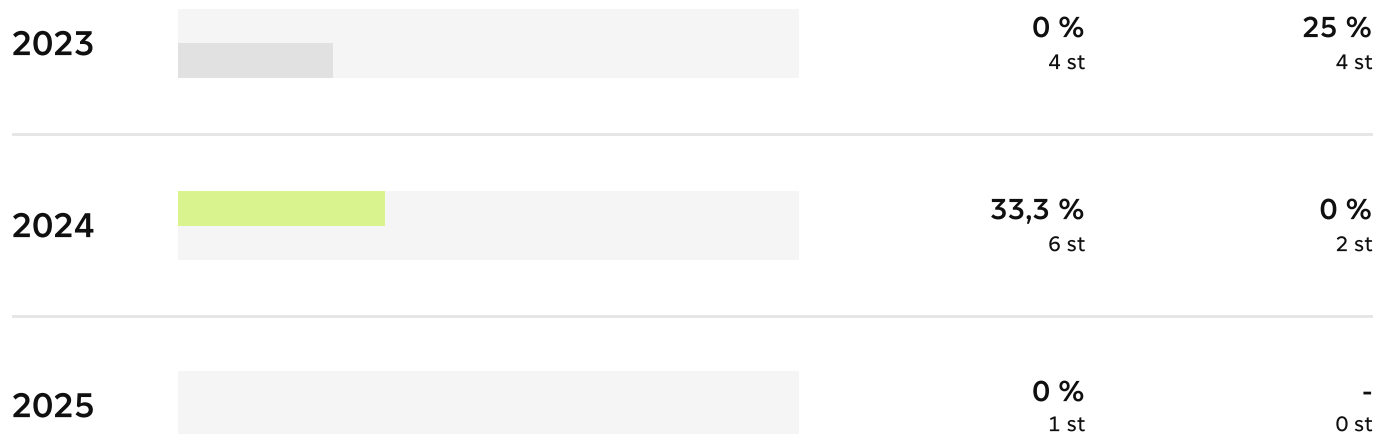


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Elians	EGEN ENERGI AB
Växeriktare	436 granskade kontrollpunkter	87,8 %	96,6 %
Tillbehör	77 granskade kontrollpunkter	93,9 %	100 %
Solpaneler	178 granskade kontrollpunkter	86,5 %	92,1 %
Montagesystem	262 granskade kontrollpunkter	85 %	89,3 %
Batteri	56 granskade kontrollpunkter	100 %	98,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

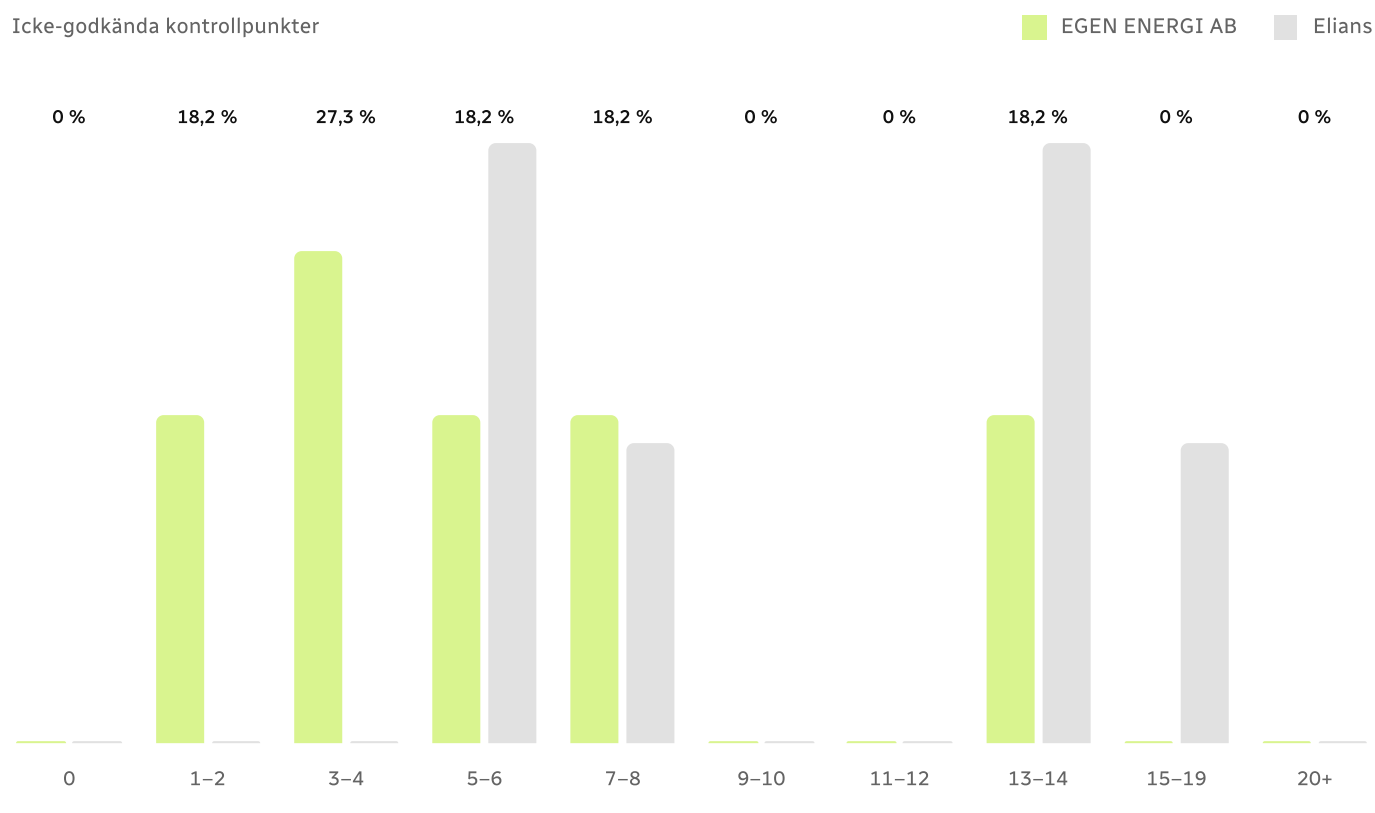

Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där EGEN ENERGI AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Elians jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/egen-energi-ab/data/jamfor/elians

