



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Elians jämfört med Solebra AB

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/elians/data/jamfor/solebra-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+16,7 pp

Elians har högre andel godkända besiktningar

16,7 % godkända, jämfört med 0 % för Solebra AB.

6,8 pp

Elians har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,8 % för Solebra AB.

7,4 pp

Solebra AB har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

4,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,2 % för Elians.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

16,7 %

av Elianss offentliga besiktningar är godkända

Elians

16,7 %



Solebra AB

0 %



Elians

6

besiktningar

Solebra AB

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Elians ■ Solebra AB

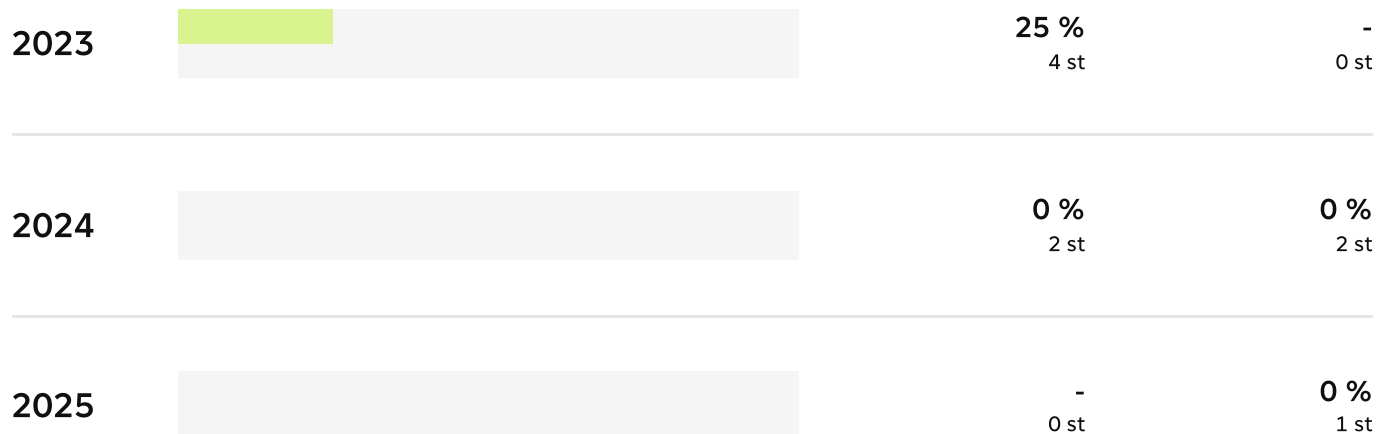


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solebra AB	Elians
Batteri	28 granskade kontrollpunkter	93,2 %	100 %
			
Solpaneler	89 granskade kontrollpunkter	88,2 %	86,5 %
			
Tillbehör	49 granskade kontrollpunkter	97,2 %	93,9 %
			
Montagesystem	127 granskade kontrollpunkter	89,8 %	85 %
			
Växelriktare	197 granskade kontrollpunkter	95,2 %	87,8 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

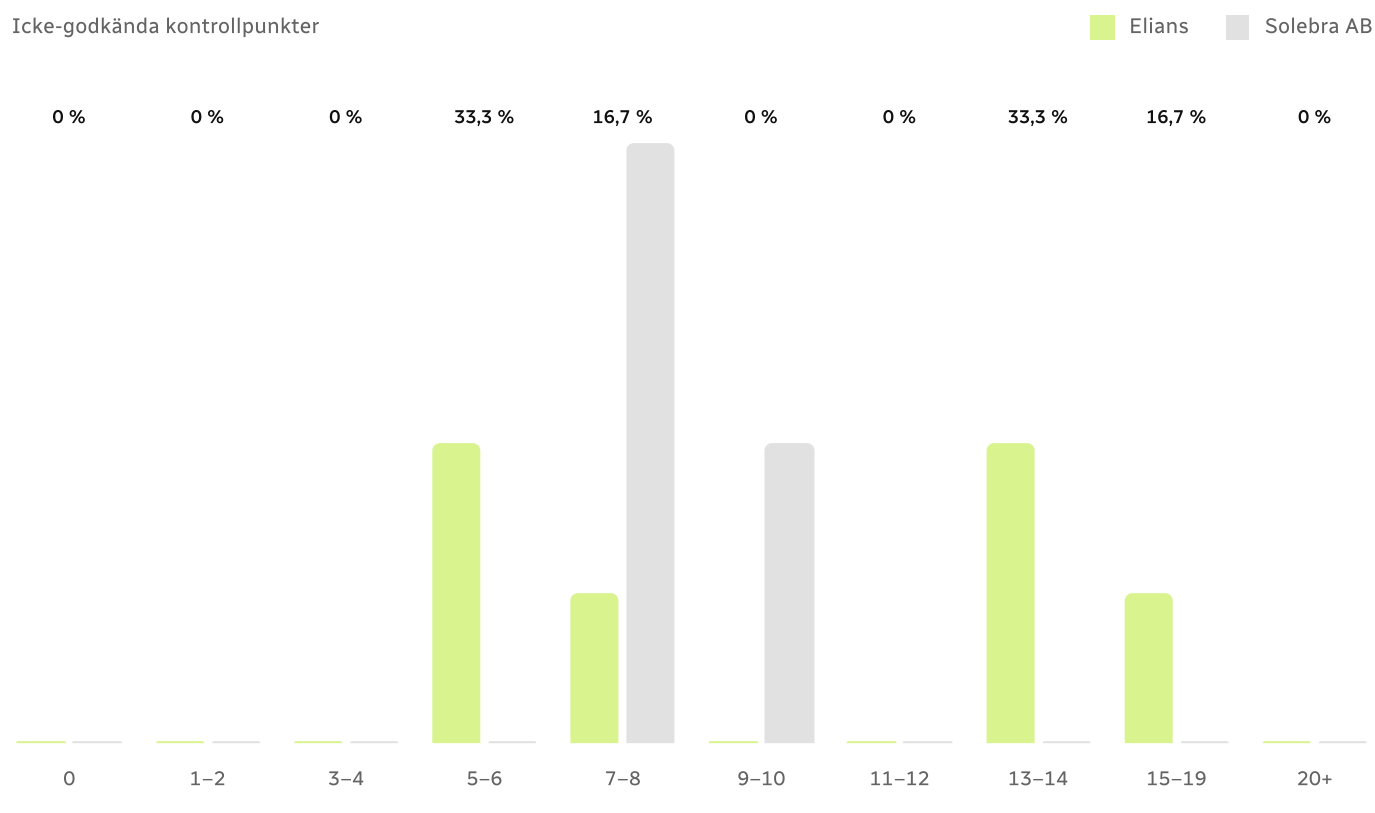

Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Elians är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solebra AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/elians/data/jamfor/solebra-ab

