



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



E.ON jämfört med Bredsands El & Solteknik

2021–2025

103 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/eon/data/jamfor/bredsands-el-solteknik



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+3,9 pp

E.ON har högre andel godkända besiktningar

3,9 % godkända, jämfört med 0 % för Bredsands EI & Solteknik.

2,7 pp

E.ON har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

14 % icke-godkända punkter, jämfört med 16,7 % för Bredsands EI & Solteknik.

6,9 pp

Bredsands EI & Solteknik har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

8,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 15,6 % för E.ON.

+5,8 pp

E.ON har fler besiktningar med få anmärkningar

5,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Bredsands EI & Solteknik.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

3,9 %

av E.ONs offentliga besiktningar är godkända


E.ON

3,9 %



Bredsands EI & Solteknik

0 %



E.ON

103

besiktningar

Bredsands EI & Solteknik

7

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 E.ON  Bredsands El & Solteknik

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Bredsands El & Solteknik	E.ON
Optimerare	50 granskade kontrollpunkter	83,3 %	86 %
Batteri	151 granskade kontrollpunkter	95,2 %	97,4 %
Växelriktare	3 768 granskade kontrollpunkter	90,6 %	90,5 %
Montagesystem	2 131 granskade kontrollpunkter	80,5 %	79,8 %
Tillbehör	881 granskade kontrollpunkter	97,1 %	94,9 %
Solpaneler	1 473 granskade kontrollpunkter	91,3 %	84,4 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

E.ON Bredsands El & Solteknik

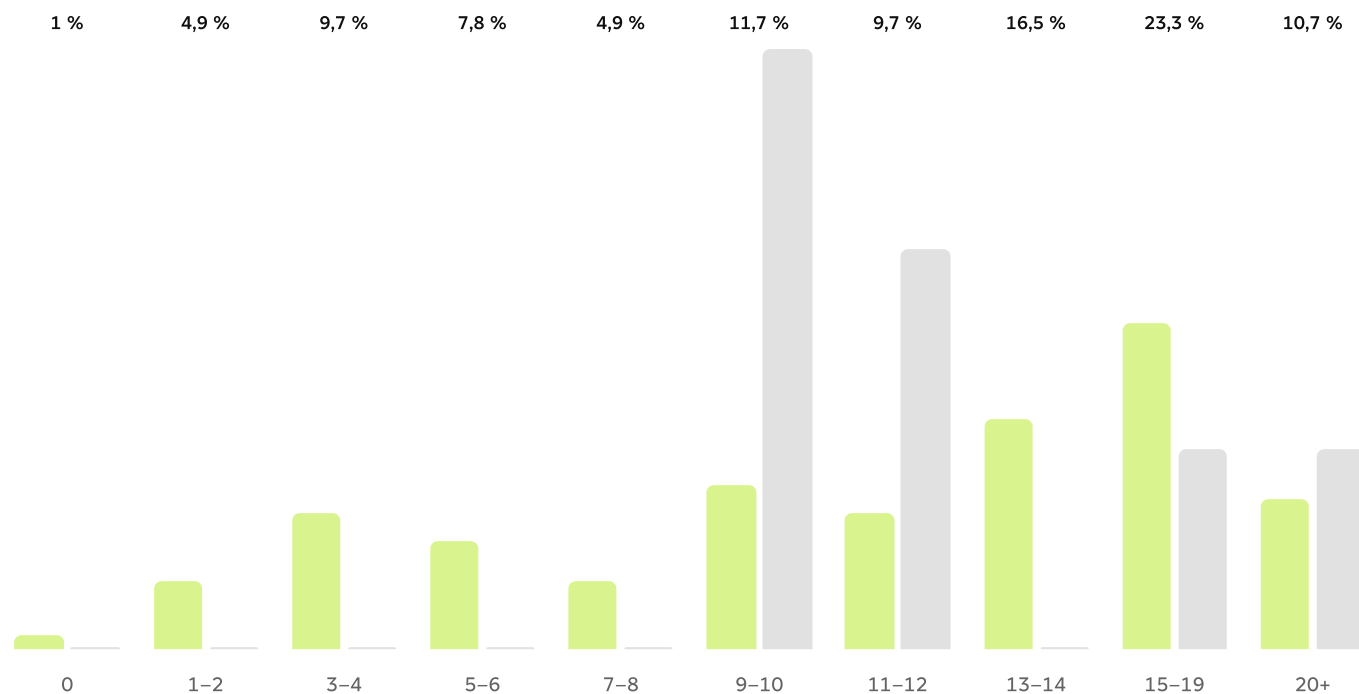

Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där E.ON är registrerad som installatör.

Jämförelse

Bredsands El & Solteknik jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/eon/data/jamfor/bredsands-el-solteknik

