



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Freebo jämfört med Solinnovation

2021–2025

24 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/freebo/data/jamfor/solinnovation



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+17,2 pp

Solinnovation har högre andel godkända besiktningar

17,2 % godkända, jämfört med 0 % för Freebo.

26,2 pp

Solinnovation har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

11,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 38 % för Freebo.

1,2 pp skillnad

Freebo ligger närmast Solinnovation vid installation av växelriktare

11,2 % icke-godkända punkter för Freebo, jämfört med 10 % för Solinnovation.

+3,4 pp

Solinnovation har fler besiktningar med få anmärkningar

3,4 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Freebo.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Freebos offentliga besiktningar är godkända


Freebo

0 %



Solinnovation

17,2 %



Freebo

24

besiktningar


Solinnovation

29

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

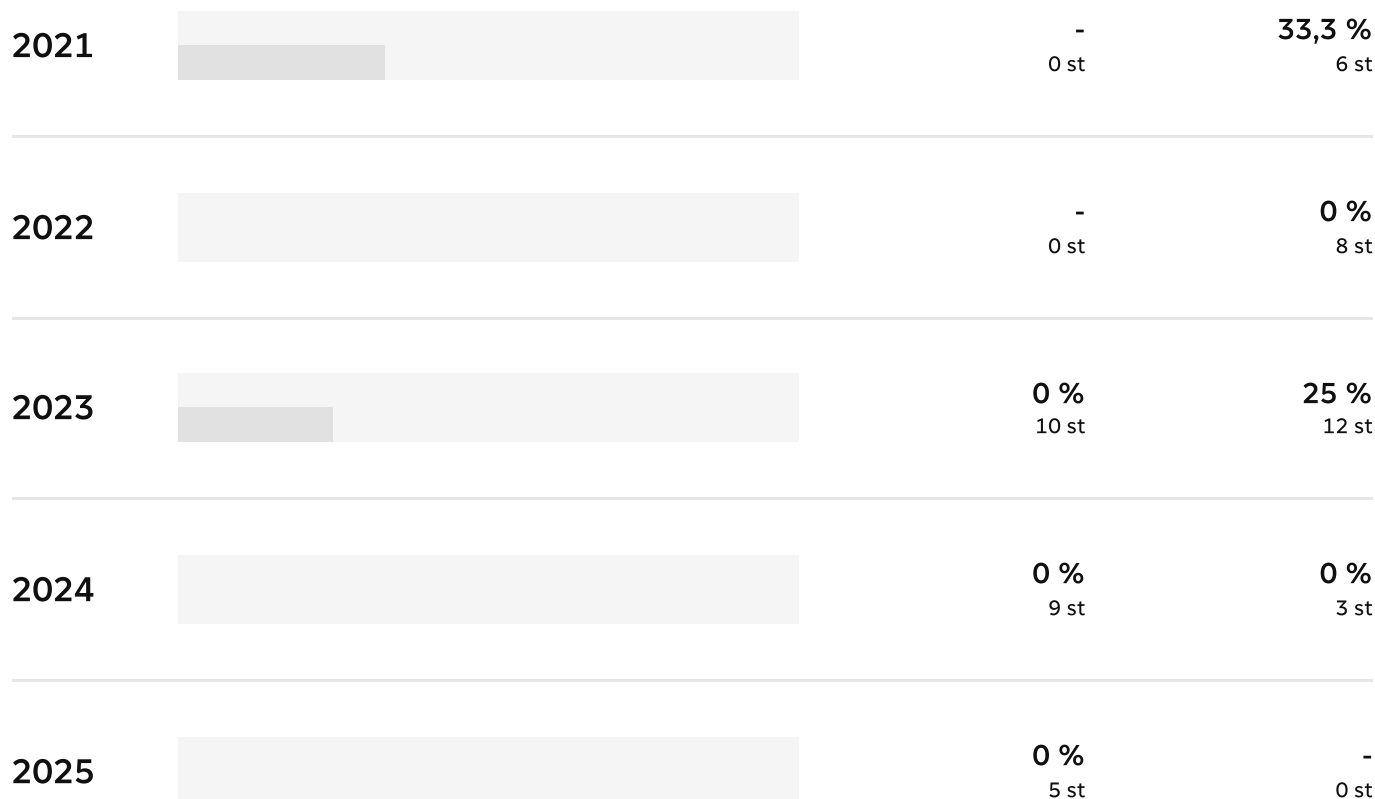
■ Freebo ■ Solinnovation


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solinnovation	Freebo
Växeriktare	815 granskade kontrollpunkter	90 %	88,8 %
Batteri	13 granskade kontrollpunkter	93,7 %	92,3 %
Tillbehör	210 granskade kontrollpunkter	97,8 %	94,8 %
Solpaneler	307 granskade kontrollpunkter	88 %	77,5 %
Montagesystem	447 granskade kontrollpunkter	88,2 %	62 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

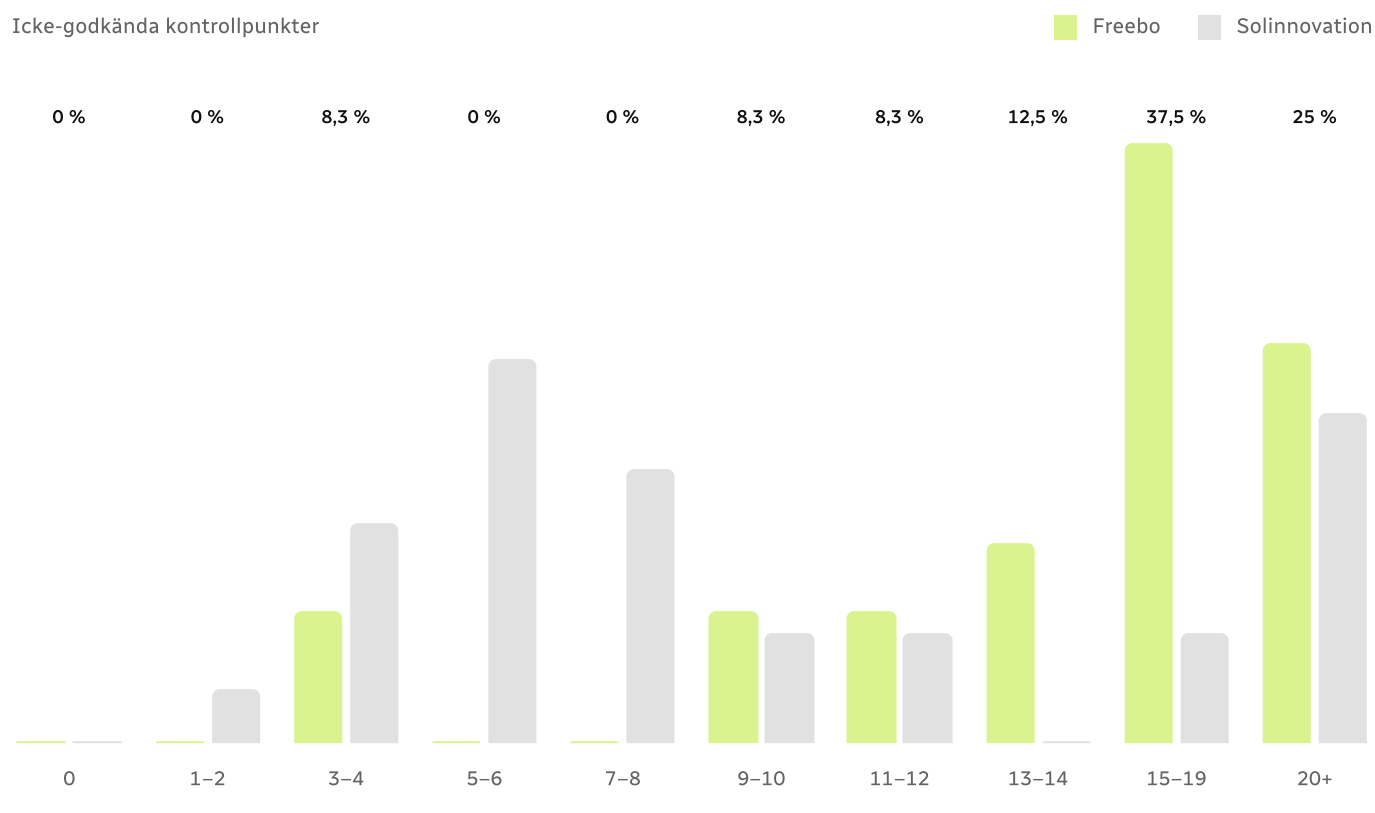

Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Freebo är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solinnovation jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/freebo/data/jamfor/solinnovation

