



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Hagmans Solenergi jämfört med Photonic Power Systems Sweden

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/hagmans-solenergi/data/jamfor/photonic-power-systems-sweden



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+50 pp

Hagmans Solenergi har högre andel godkända besiktningar

50 % godkända, jämfört med 0 % för Photonic Power Systems Sweden.

19 pp

Hagmans Solenergi har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

7,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 26,8 % för Photonic Power Systems Sweden.

0 pp skillnad

Photonic Power Systems Sweden ligger närmast Hagmans Solenergi vid installation av batterier

6,7 % icke-godkända punkter för Photonic Power Systems Sweden, jämfört med 6,7 % för Hagmans Solenergi.

+25 pp

Hagmans Solenergi har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Photonic Power Systems Sweden.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

50 %

av Hagmans Solenergis offentliga besiktningar är godkända


Hagmans Solenergi

50 %



Photonic Power Systems Sweden

0 %



Hagmans Solenergi

4

besiktningar

Photonic Power Systems Sweden

4


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Hagmans Solenergi ■ Photonic Power Systems Sweden

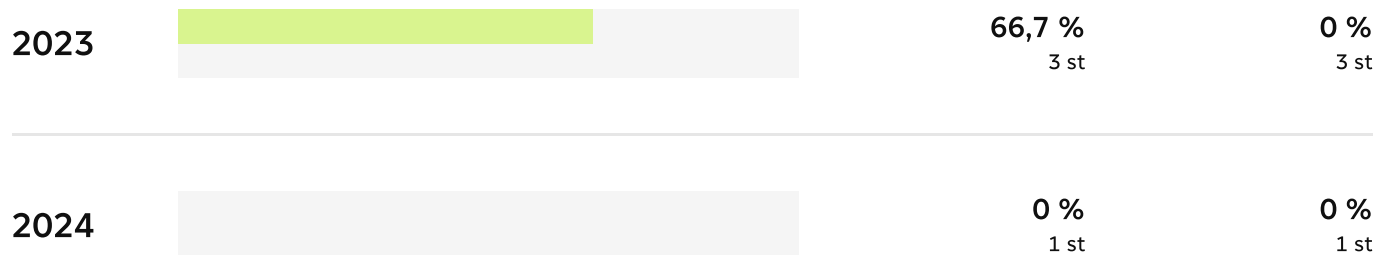


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Photonic Power Systems Sweden	Hagmans Solenergi
Montagesystem	51 granskade kontrollpunkter	73,2 %	92,2 %
Solpaneler	43 granskade kontrollpunkter	77,9 %	93 %
Tillbehör	23 granskade kontrollpunkter	92,9 %	100 %
Växelriktare	130 granskade kontrollpunkter	90,1 %	92,3 %
Batteri	15 granskade kontrollpunkter	93,3 %	93,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

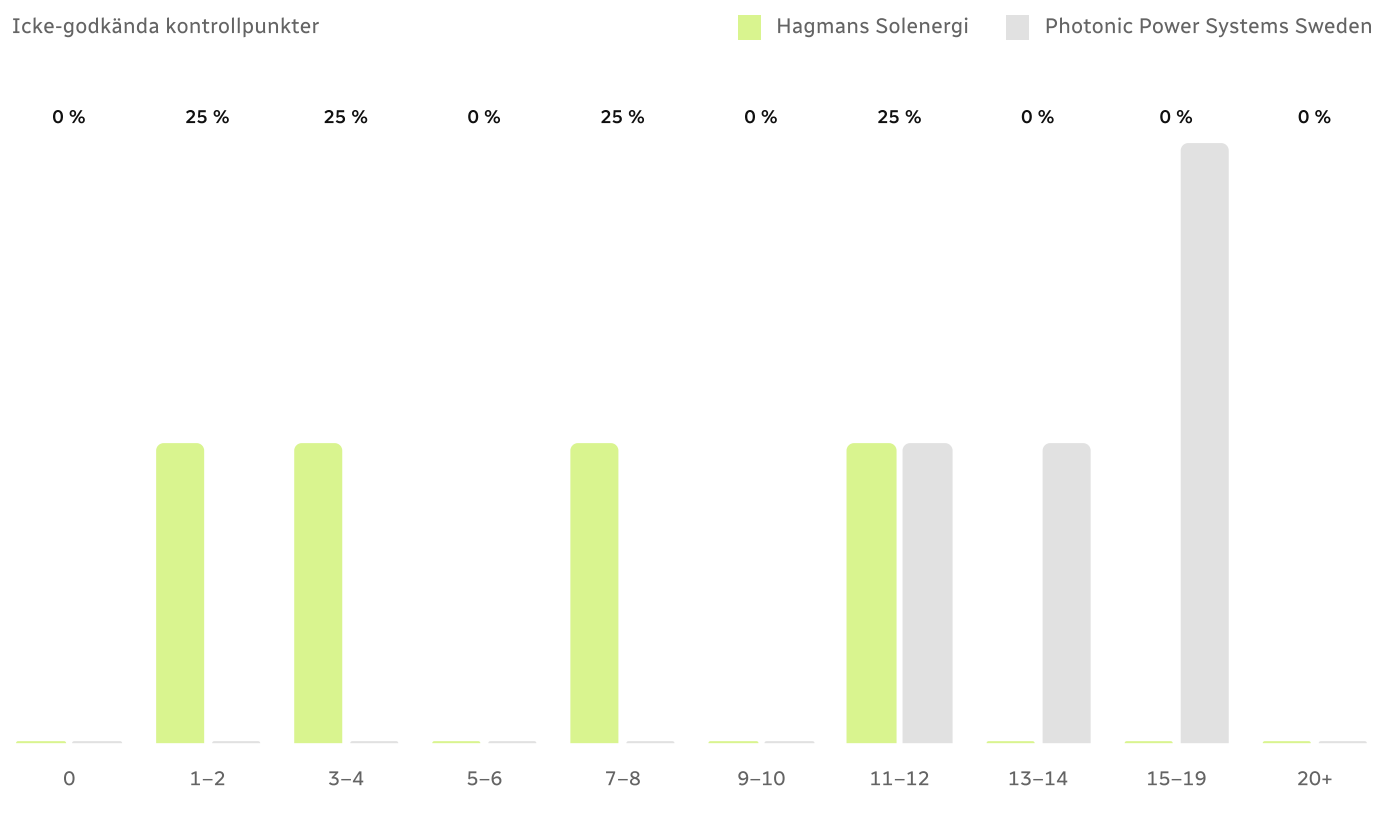

Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Hagmans Solenergi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Photonic Power Systems Sweden jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/hagmans-solenergi/data/jamfor/photonic-power-systems-sweden

