



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Hyllinge Solkraft AB jämfört med PFA Solteknik

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/hyllinge-solkraft-ab/data/jamfor/pfa-solteknik



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,3 pp

PFA Solteknik har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 0 % för Hyllinge Solkraft AB.

15,4 pp

PFA Solteknik har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 15,4 % för Hyllinge Solkraft AB.

1,8 pp skillnad

Hyllinge Solkraft AB ligger närmast PFA Solteknik vid montering av solpaneler

15,6 % icke-godkända punkter för Hyllinge Solkraft AB, jämfört med 13,8 % för PFA Solteknik.

+33,3 pp

PFA Solteknik har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Hyllinge Solkraft AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Hyllinge Solkraft ABs offentliga besiktningar är godkända


Hyllinge Solkraft AB

0 %



PFA Solteknik

33,3 %



Hyllinge Solkraft AB

4

besiktningar

PFA Solteknik

3

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Hyllinge Solkraft AB ■ PFA Solteknik

2023		- 0 st	100 % 1 st
2024		0 % 3 st	0 % 1 st
2025		0 % 1 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		PFA Solteknik	Hyllinge Solkraft AB
Solpaneler	77 granskade kontrollpunkter	86,2 %	84,4 %
Montagesystem	98 granskade kontrollpunkter	94,3 %	84,7 %
Batteri	98 granskade kontrollpunkter	96,3 %	86,7 %
Tillbehör	65 granskade kontrollpunkter	100 %	87,7 %
Växeriktare	78 granskade kontrollpunkter	100 %	84,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Hyllinge Solkraft AB PFA Solteknik

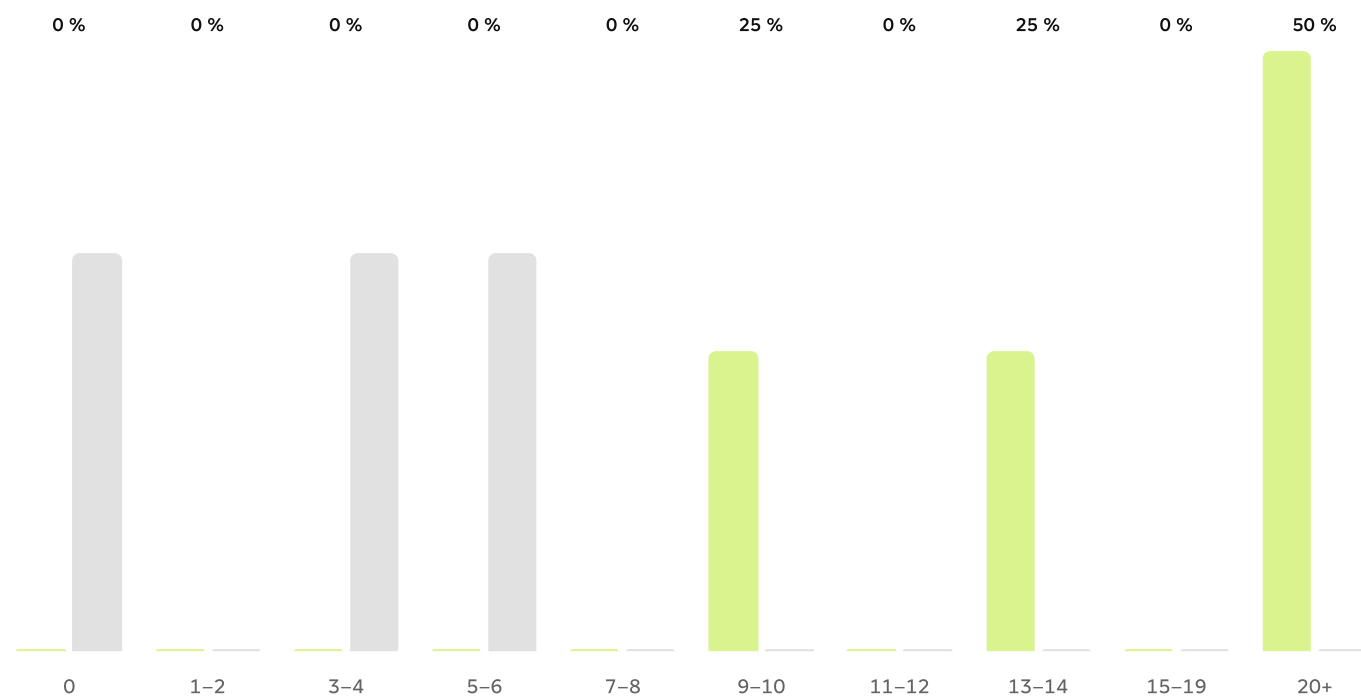

Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Hyllinge Solkraft AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

PFA Solteknik jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/hyllinge-solkraft-ab/data/jamfor/pfa-solteknik

