



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Neolar jämfört med Dala Solenergi

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/neolar/data/jamfor/dalasolenergi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

14,3 pp

Neolar har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

6,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,8 % för Dala Solenergi.

2,9 pp

Dala Solenergi har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

22,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 25 % för Neolar.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Neolars offentliga besiktningar är godkända


Neolar

0 %



Dala Solenergi

0 %



Neolar

3

besiktningar

Dala Solenergi




4

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Neolar  Dala Solenergi

2021		- 0 st	0 % 1 st
2022		0 % 1 st	- 0 st
2023		0 % 2 st	0 % 1 st
2025		- 0 st	0 % 2 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Dala Solenergi	Neolar
Växelriktare	107 granskade kontrollpunkter	79,2 %	93,5 %
Tillbehör	1 granskade kontrollpunkter	92,9 %	100 %
Solpaneler	45 granskade kontrollpunkter	81 %	84,4 %
Montagesystem	56 granskade kontrollpunkter	77,9 %	75 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

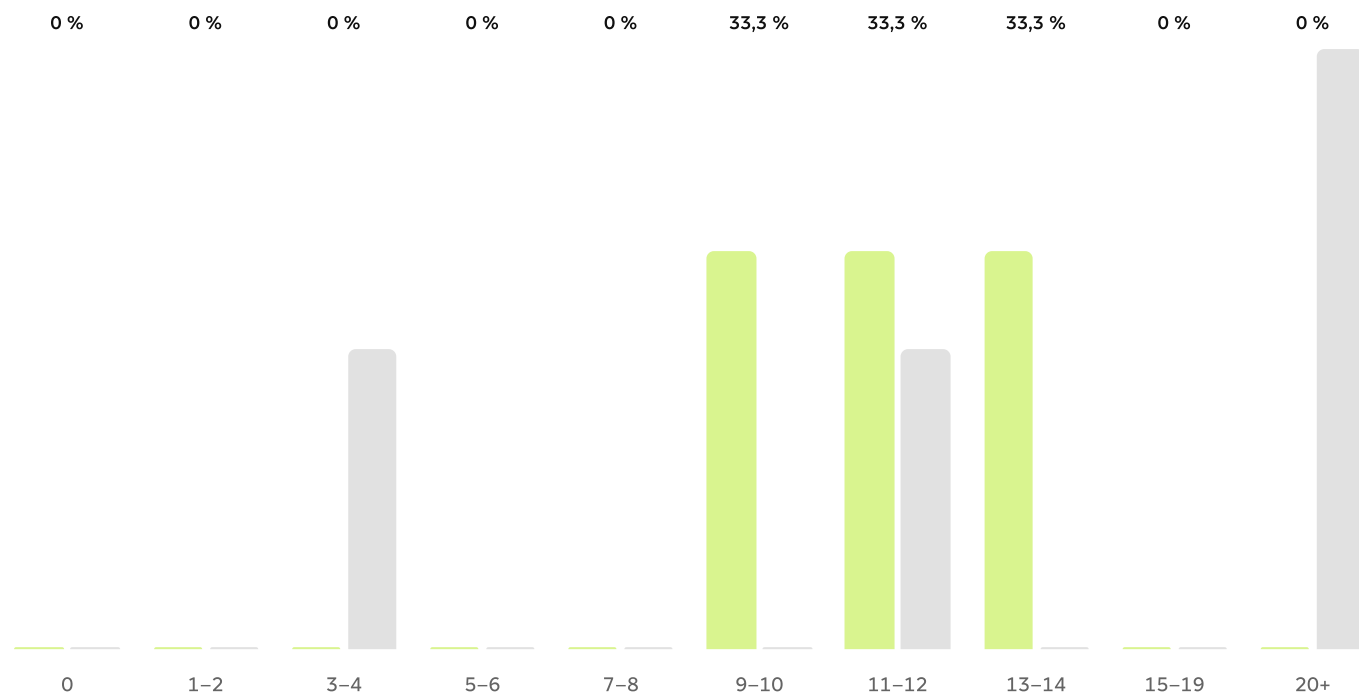Neolar Dala Solenergi



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Neolar är registrerad som installatör.

Jämförelse

Dala Solenergi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/neolar/data/jamfor/dalasolenergi

