



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Nova Solar jämfört med Revolt Powercharge AB

2021–2025

499 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/nova-solar/data/jamfor/revolt-powercharge-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+14,3 pp

Nova Solar har högre andel godkända besiktningar

34,3 % godkända, jämfört med 20 % för Revolt Powercharge AB.

6,4 pp

Nova Solar har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

7 % icke-godkända punkter, jämfört med 13,4 % för Revolt Powercharge AB.

9,8 pp

Revolt Powercharge AB har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,8 % för Nova Solar.

+8,7 pp


Nova Solar har fler besiktningar med få anmärkningar

28,7 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 20 % för Revolt Powercharge AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

34,3 %

av Nova Solars offentliga besiktningar är godkända

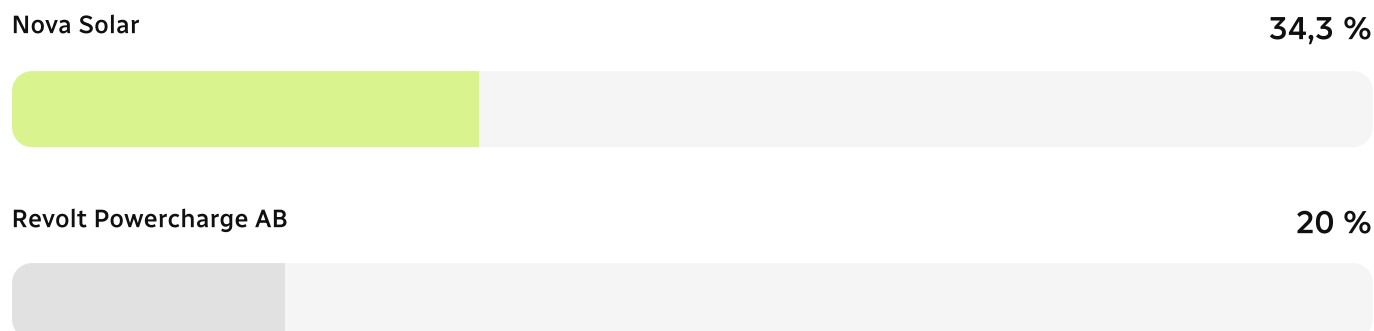


Nova Solar
499
besiktningar

Revolt Powercharge AB
10
besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

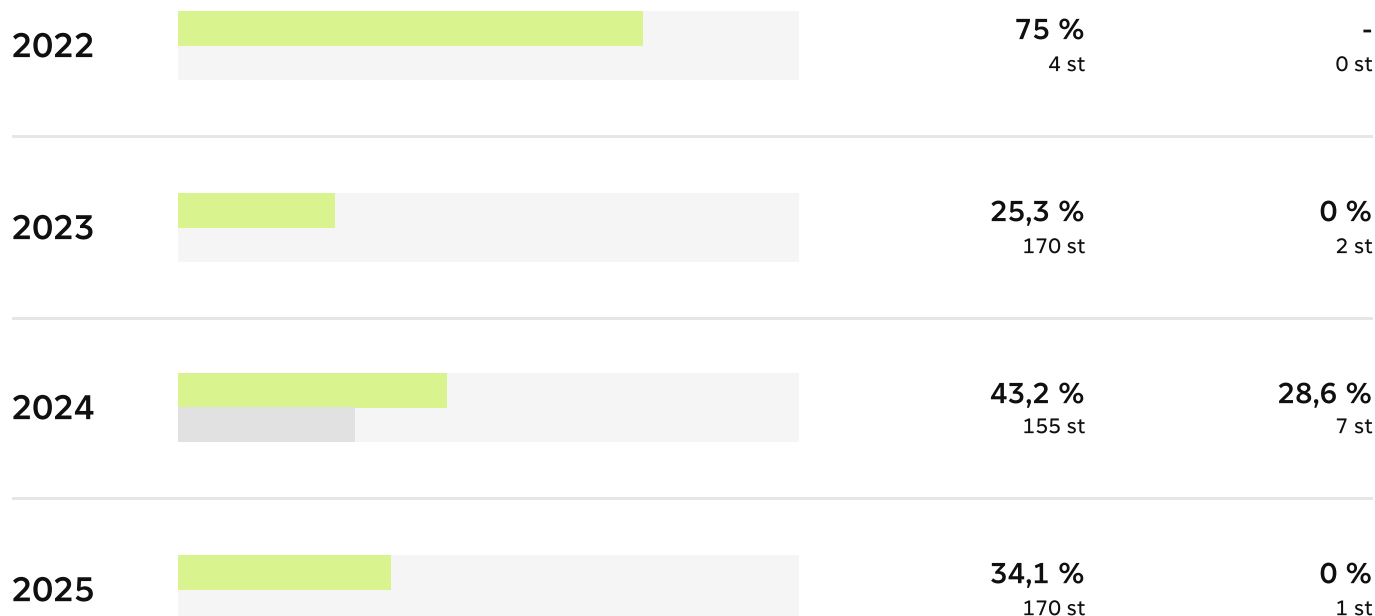■ Nova Solar ■ Revolt Powercharge AB


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Revolt Powercharge AB	Nova Solar
Montagesystem	11 241 granskade kontrollpunkter	86,6 %	93 %
Solpaneler	8 163 granskade kontrollpunkter	91,5 %	96 %
Växelriktare	15 089 granskade kontrollpunkter	91,3 %	95,4 %
Batteri	6 546 granskade kontrollpunkter	96,1 %	97 %
Tillbehör	5 109 granskade kontrollpunkter	98,6 %	97,5 %
Optimerare	164 granskade kontrollpunkter	100 %	90,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Nova Solar ■ Revolt Powercharge AB

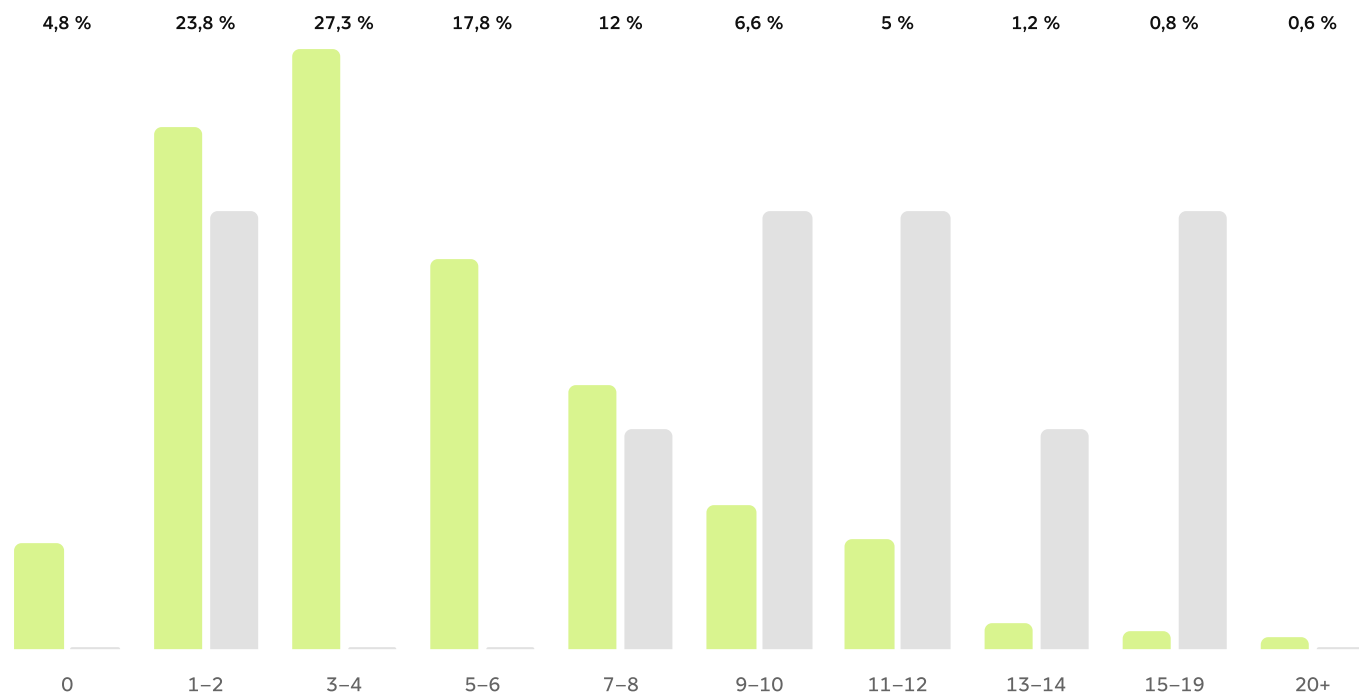

Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Nova Solar är registrerad som installatör.

Jämförelse

Revolt Powercharge AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/nova-solar/data/jamfor/revolt-powercharge-ab

