



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Penthon jämfört med Revolt Powercharge AB

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/revolt-powercharge-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+20 pp

Revolt Powercharge AB har högre andel godkända besiktningar

20 % godkända, jämfört med 0 % för Penthon.

4,5 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

4,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,7 % för Revolt Powercharge AB.

19,4 pp

Revolt Powercharge AB har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,4 % för Penthon.

+20 pp

Revolt Powercharge AB har fler besiktningar med få anmärkningar

20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Penthon.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Penthons offentliga besiktningar är godkända


Penthon

0 %



Revolt Powercharge AB

20 %



Penthon

6

besiktningar


Revolt Powercharge AB

10

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

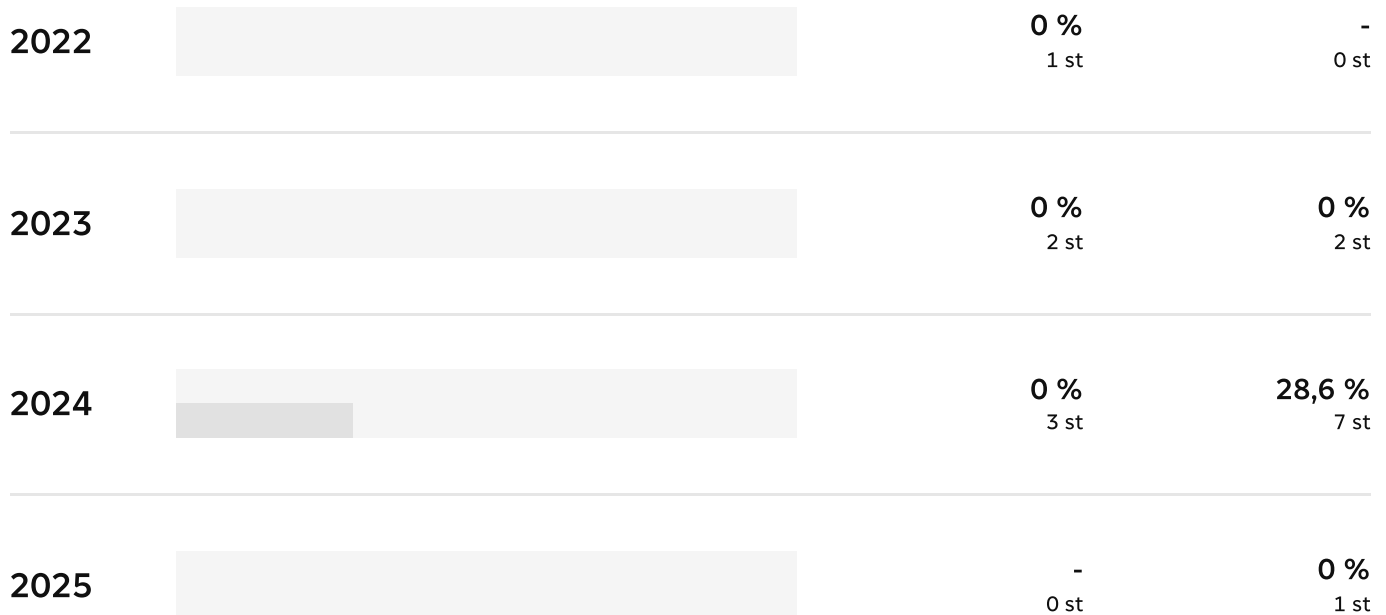 Penthon  Revolt Powercharge AB


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Revolt Powercharge AB	Penthon
Växelriktare	189 granskade kontrollpunkter	91,3 %	95,8 %
Montagesystem	171 granskade kontrollpunkter	86,6 %	87,1 %
Batteri	24 granskade kontrollpunkter	96,1 %	95,8 %
Tillbehör	55 granskade kontrollpunkter	98,6 %	98,2 %
Solpaneler	109 granskade kontrollpunkter	91,5 %	86,2 %
Optimerare	31 granskade kontrollpunkter	100 %	80,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

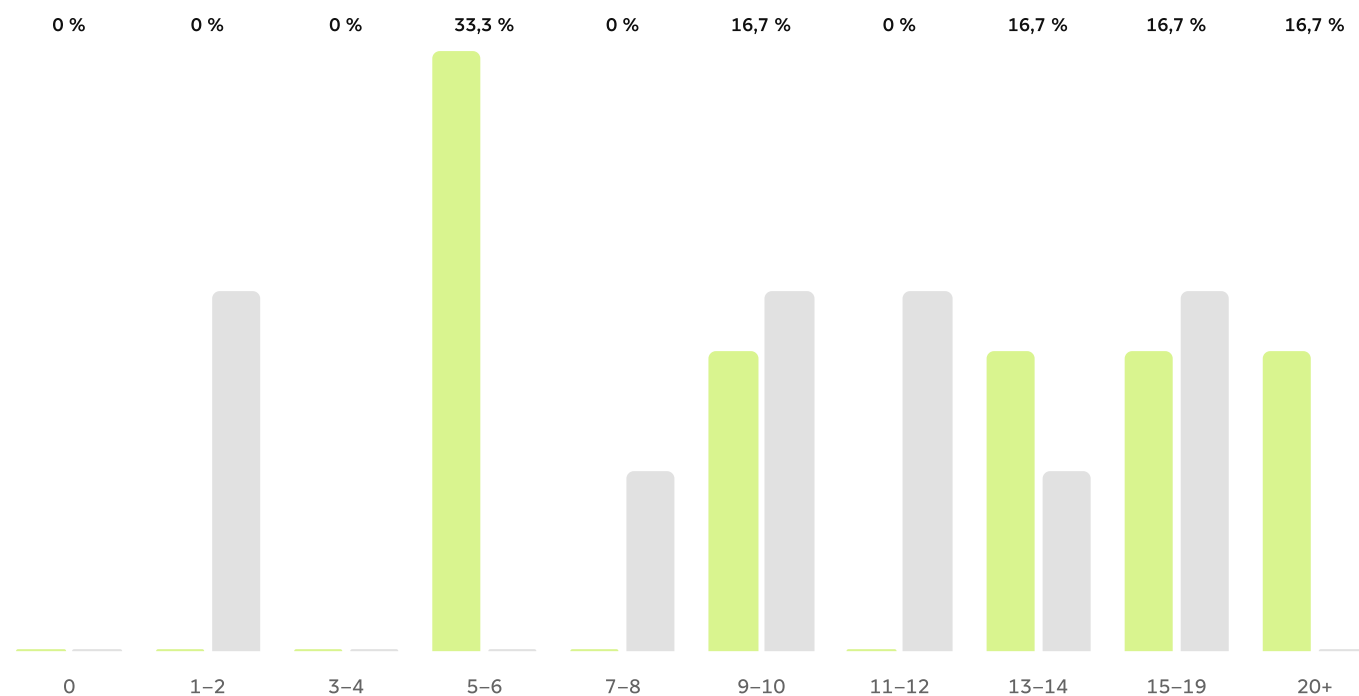 Penthon  Revolt Powercharge AB

Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Penthon är registrerad som installatör.

Jämförelse

Revolt Powercharge AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/revolt-powercharge-ab

