



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Photonic Power Systems Sweden AB jämfört med Vancos

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/photonic-power-systems-sweden-ab/data/jamfor/vancos



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

2,9 pp

Photonic Power Systems Sweden AB har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

13,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 16,4 % för Vancos.

12,1 pp

Vancos har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

20 % icke-godkända punkter, jämfört med 32,1 % för Photonic Power Systems Sweden AB.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Photonic Power Systems Sweden ABs offentliga besiktningar är godkända


Photonic Power Systems Sweden AB

0 %



Vancos

0 %



Photonic Power Systems Sweden AB

3

besiktningar

Vancos

3

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Photonic Power Systems Sweden AB ■ Vancos

2021		- 0 st	0 % 1 st
2023		- 0 st	0 % 2 st
2024		0 % 2 st	- 0 st
2025		0 % 1 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp	Vancos Photonic Power Systems Sweden AB		
Batteri	43 granskade kontrollpunkter	87,5 %	95,3 %
Växeriktare	74 granskade kontrollpunkter	83,6 %	86,5 %
Tillbehör	27 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
Solpaneler	48 granskade kontrollpunkter	100 %	89,6 %
Montagesystem	78 granskade kontrollpunkter	80 %	67,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Photonic Power Systems Sweden AB Vancos

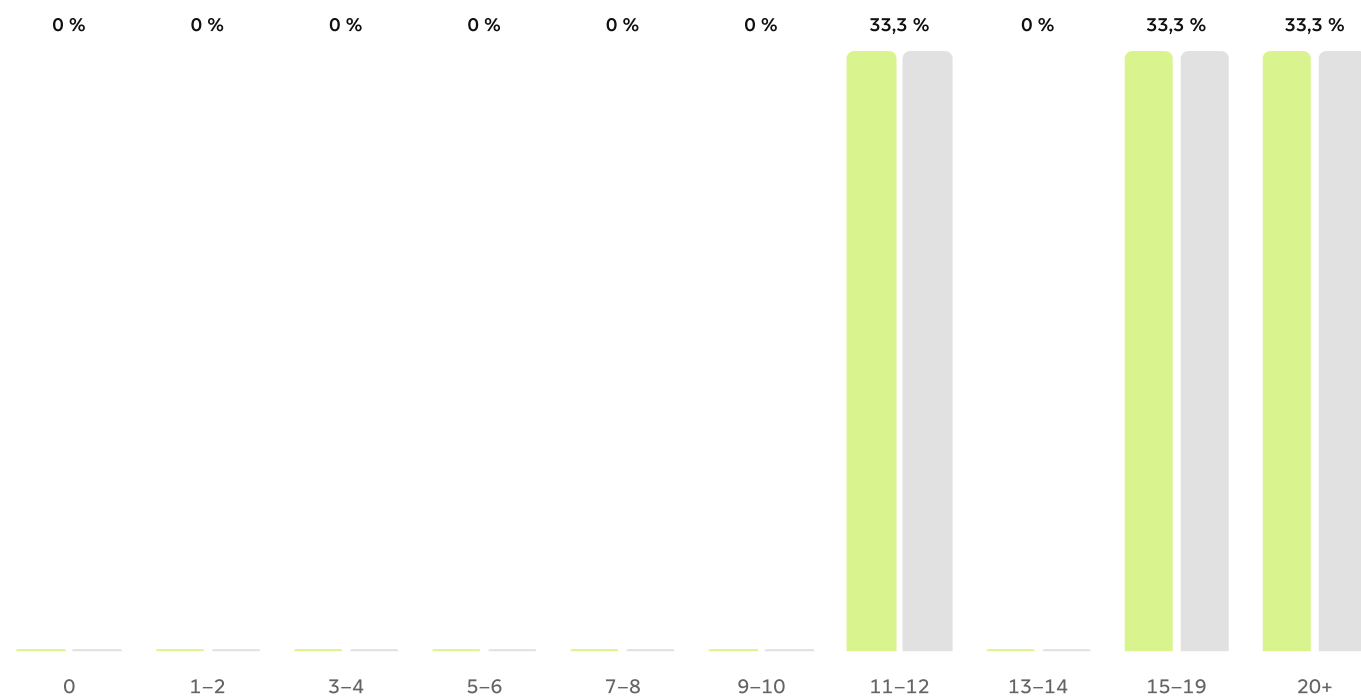

Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Photonic Power Systems Sweden AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Vancos jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/photonic-power-systems-sweden-ab/data/jamfor/vancos

