



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Photonic Power Systems Sweden jämfört med AllSol Norden AB

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/photonic-power-systems-sweden/data/jamfor/allsol-norden-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

2,3 pp

Photonic Power Systems Sweden har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

9,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,2 % för AllSol Norden AB.

5,9 pp

AllSol Norden AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

20,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 26,8 % för Photonic Power Systems Sweden.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Photonic Power Systems Swedens offentliga besiktningar är godkända


Photonic Power Systems Sweden

0 %



AllSol Norden AB

0 %



Photonic Power Systems Sweden

4

besiktningar

AllSol Norden AB

9

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Photonic Power Systems Sweden ■ AllSol Norden AB

2023		0 % 3 st	0 % 1 st
2024		0 % 1 st	0 % 5 st
2025		- 0 st	0 % 3 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp

AllSol Norden AB Photonic Power Systems
Sweden

Växelriktare	181 granskade kontrollpunkter	87,8 %	90,1 %
Tillbehör	28 granskade kontrollpunkter	92,6 %	92,9 %
Batteri	15 granskade kontrollpunkter	94,5 %	93,3 %
Solpaneler	68 granskade kontrollpunkter	81,7 %	77,9 %
Montagesystem	71 granskade kontrollpunkter	79,1 %	73,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

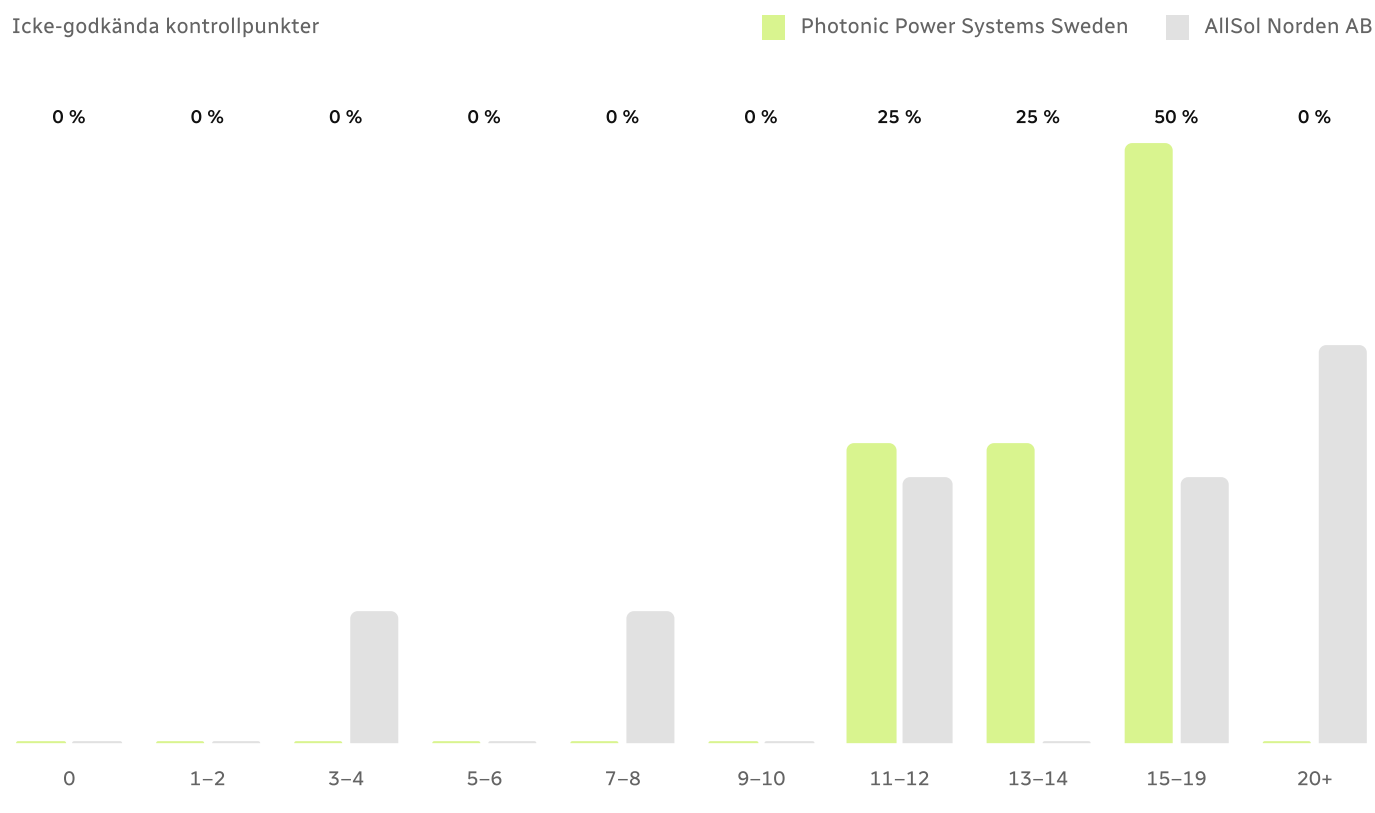

Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Photonic Power Systems Sweden är registrerad som installatör.

Jämförelse

AllSol Norden AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/photonic-power-systems-sweden/data/jamfor/allsol-norden-ab

