



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solcellskompaniet Väst jämfört med genomsnittet

2021–2025

7 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solcellskompaniet-vast/data



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+6,3 pp

Solcellskompaniet Väst presterar bättre än genomsnittet i Västra Götalands län

28,6 % godkända i 7 besiktningar, jämfört med 22,3 % för genomsnittet.

7,1 pp färre fel

Solcellskompaniet Väst presterar bättre än genomsnittet vid installation av optimerare

5,6 % icke-godkända punkter mot 12,7 % för genomsnittet.

2024

Solcellskompaniet Väst nådde sin högsta andel godkända besiktningar 2024

20 % godkända bland 5 besiktningar.

7 besiktningar

Solcellskompaniet Väst har 7 offentliga besiktningar i underlaget

Rapporten bygger på 7 offentliga installationer och jämförelseunderlaget på 5280.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

28,6 %

av Solcellskompaniet Västs offentliga besiktningar är godkända


Solcellskompaniet Väst

28,6 %



Genomsnittet

15,6 %



Solcellskompaniet Väst

7

besiktningar


Genomsnittet

5 280

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

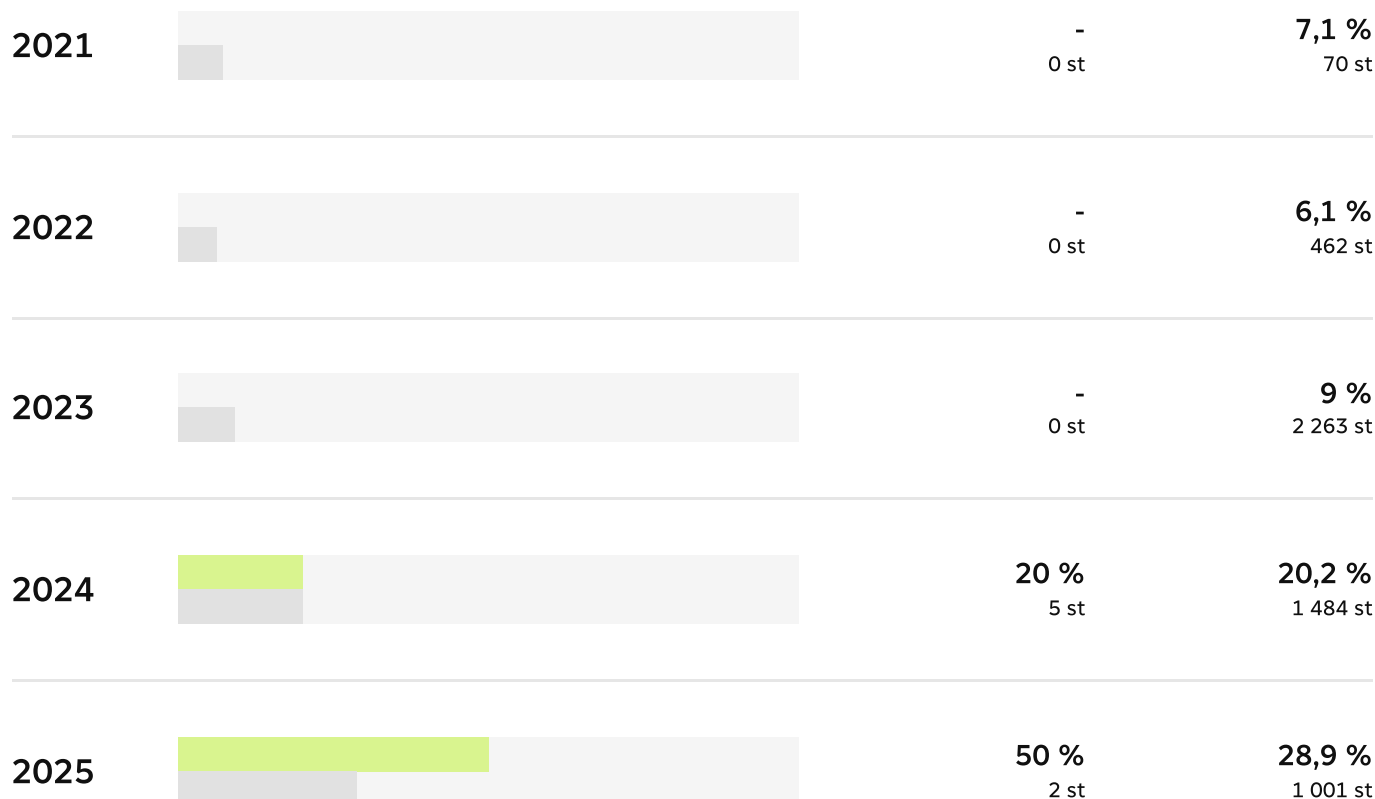
■ Solcellskompaniet Väst ■ Genomsnittet


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Genomsnittet	Solcellskompaniet Väst
Optimerare	18 granskade kontrollpunkter	87,3 %	94,4 %
Tillbehör	107 granskade kontrollpunkter	95,9 %	98,1 %
Montagesystem	159 granskade kontrollpunkter	85,3 %	87,4 %
Solpaneler	117 granskade kontrollpunkter	89 %	89,7 %
Växelriktare	193 granskade kontrollpunkter	92,1 %	92,2 %
Batteri	122 granskade kontrollpunkter	96,3 %	94,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

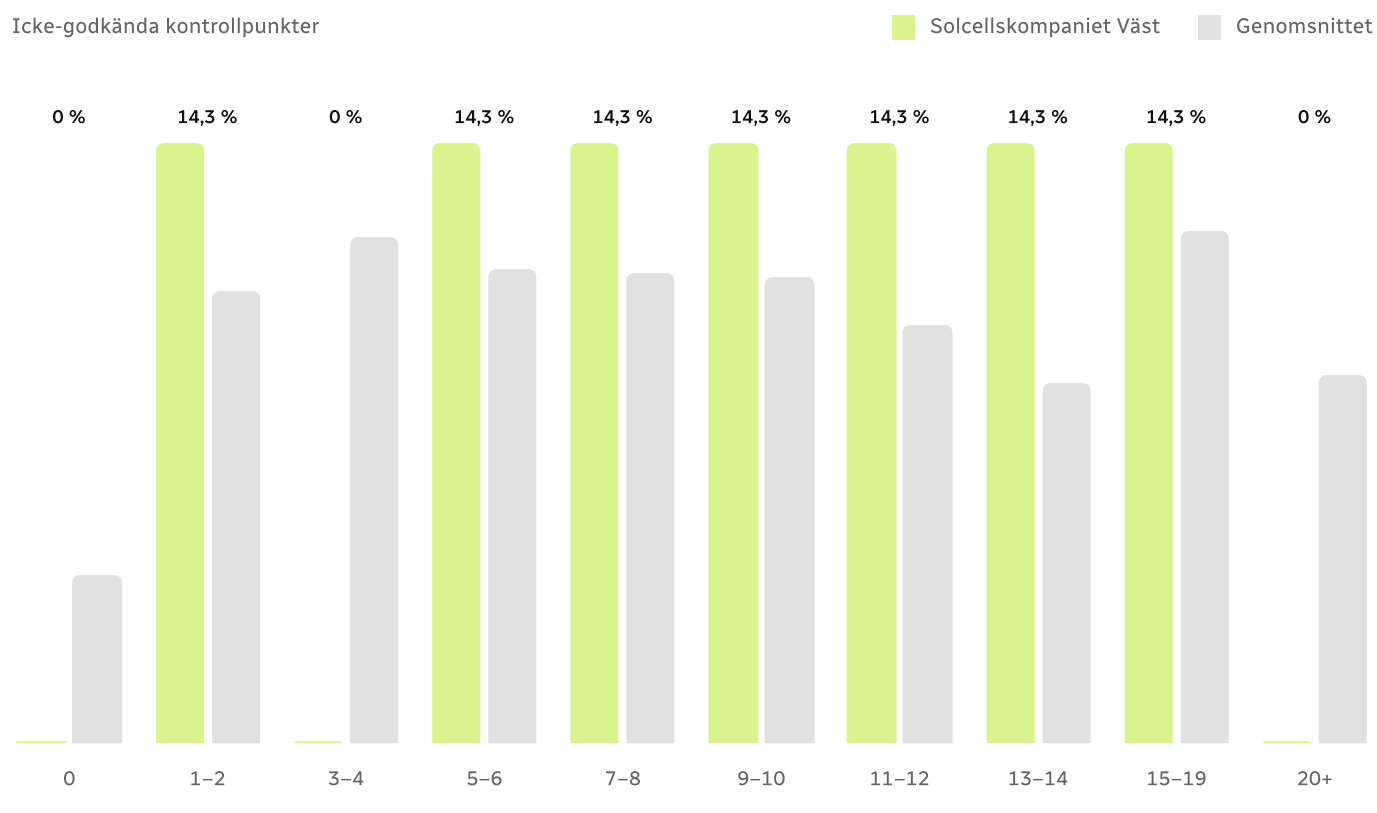

Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Genomsnittet	Solcellskompaniet Väst
Västra Götalands län	7 respektive 1 339 besiktningar 22,3 %	28,6 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solcellskompaniet Väst och Genomsnittet.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solcellskompaniet Väst är registrerad som installatör.

Jämförelse

Genomsnittet jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solcellskompaniet-vast/data

