



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



TEEAB jämfört med Hammarö Solenergi

2021–2025

7 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/teeab/data/jamfor/hammaro-solenergi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+37,5 pp

Hammarö Solenergi har högre andel godkända besiktningar

37,5 % godkända, jämfört med 0 % för TEEAB.

24,7 pp

Hammarö Solenergi har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

3,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 27,8 % för TEEAB.

0,5 pp skillnad

TEEAB ligger närmast Hammarö Solenergi vid installation av tillbehör

4,2 % icke-godkända punkter för TEEAB, jämfört med 3,7 % för Hammarö Solenergi.

+37,5 pp

Hammarö Solenergi har fler besiktningar med få anmärkningar

37,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för TEEAB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av TEEABs offentliga besiktningar är godkända


TEEAB

0 %



Hammarö Solenergi

37,5 %



TEEAB

7

besiktningar


Hammarö Solenergi

8

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

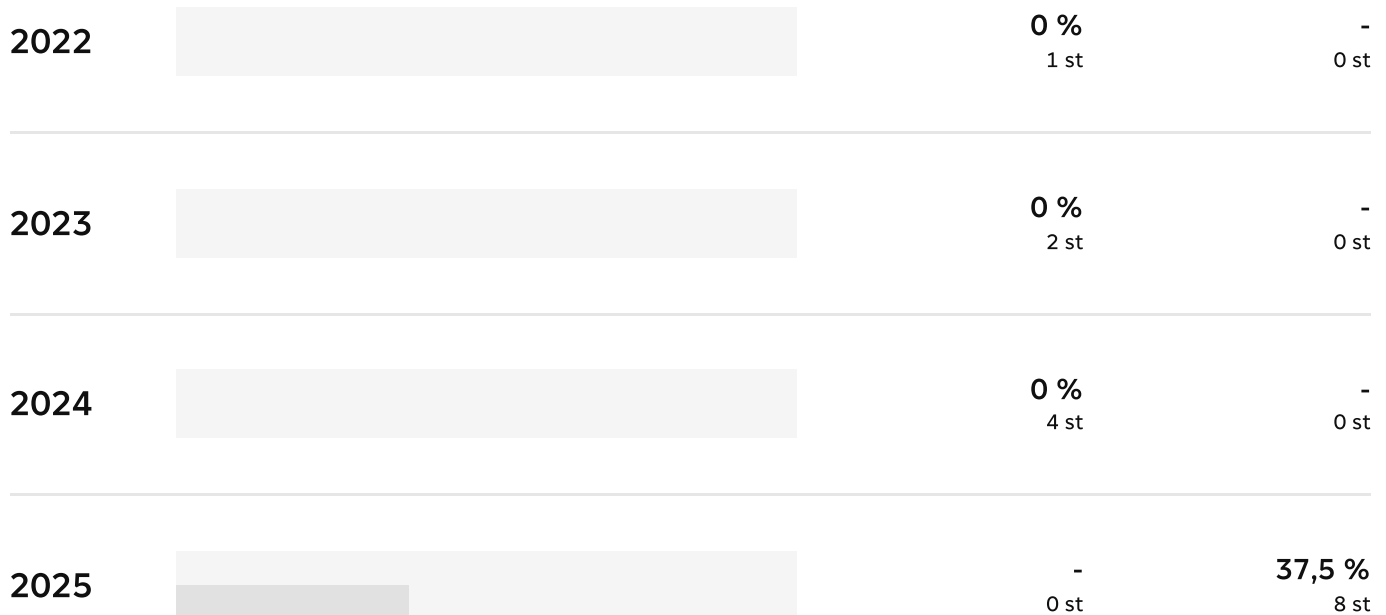 TEEAB  Hammarö Solenergi

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Hammarö Solenergi	TEEAB
Tillbehör	24 granskade kontrollpunkter	96,3 %	95,8 %
Växelriktare	268 granskade kontrollpunkter	96,6 %	90,7 %
Montagesystem	184 granskade kontrollpunkter	94,5 %	87,5 %
Batteri	13 granskade kontrollpunkter	91,7 %	84,6 %
Solpaneler	126 granskade kontrollpunkter	96,9 %	72,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

TEEAB Hammarö Solenergi

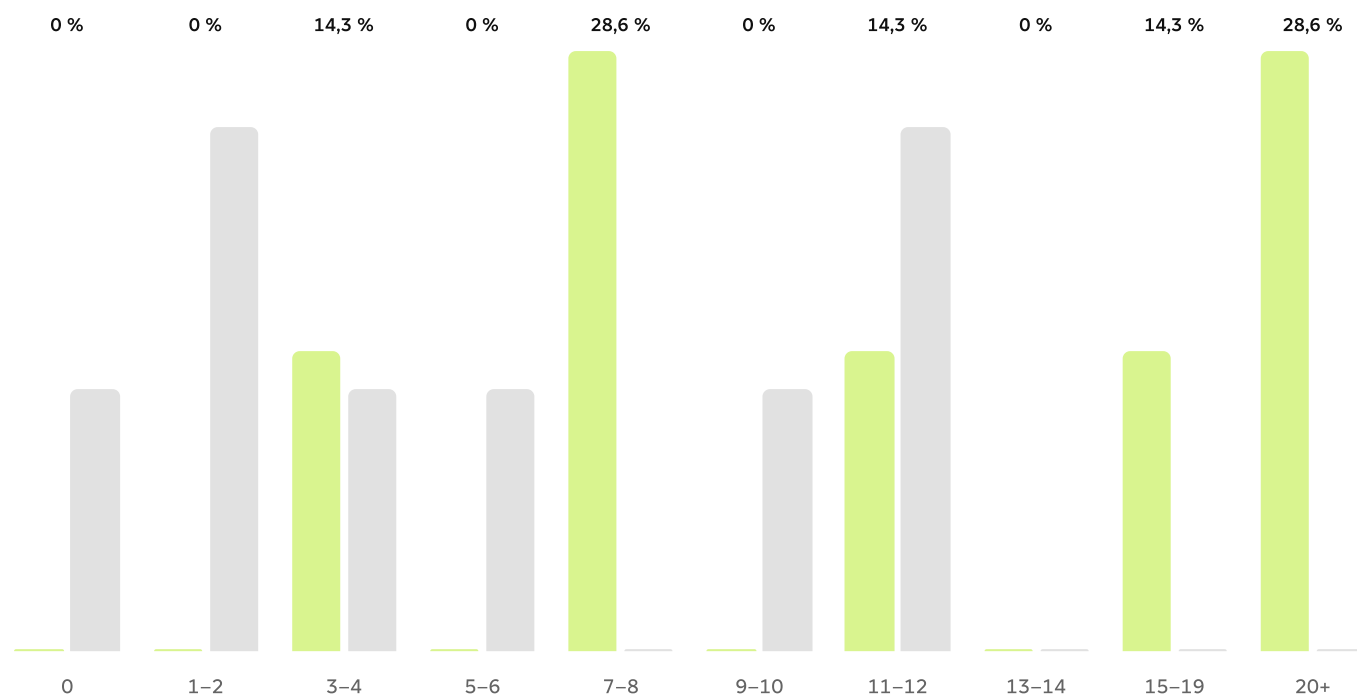

Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där TEEAB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Hammarö Solenergi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/teeab/data/jamfor/hammaro-solenergi

