



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Vancos jämfört med HERO Solkraft

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/vancos/data/jamfor/hero-solkraft



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

14,1 pp

HERO Solkraft har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

5,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 20 % för Vancos.

8,7 pp skillnad

Vancos ligger närmast HERO Solkraft vid montering av montagesystem

20 % icke-godkända punkter för Vancos, jämfört med 11,3 % för HERO Solkraft.

+9,1 pp

HERO Solkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

9,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Vancos.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Vancoss offentliga besiktningar är godkända


Vancos

0 %



HERO Solkraft

0 %



Vancos

3

besiktningar

HERO Solkraft

11

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Vancos ■ HERO Solkraft


2021		0 % 1 st	- 0 st
2023		0 % 2 st	0 % 3 st
2024		- 0 st	0 % 8 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		HERO Solkraft	Vancos
Solpaneler	3 granskade kontrollpunkter	91,1 %	100 %
Tillbehör	6 granskade kontrollpunkter	98 %	100 %
Montagesystem	55 granskade kontrollpunkter	88,7 %	80 %
Växeriktare	61 granskade kontrollpunkter	92,6 %	83,6 %
Batteri	8 granskade kontrollpunkter	96,8 %	87,5 %
Optimerare	10 granskade kontrollpunkter	94,1 %	80 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

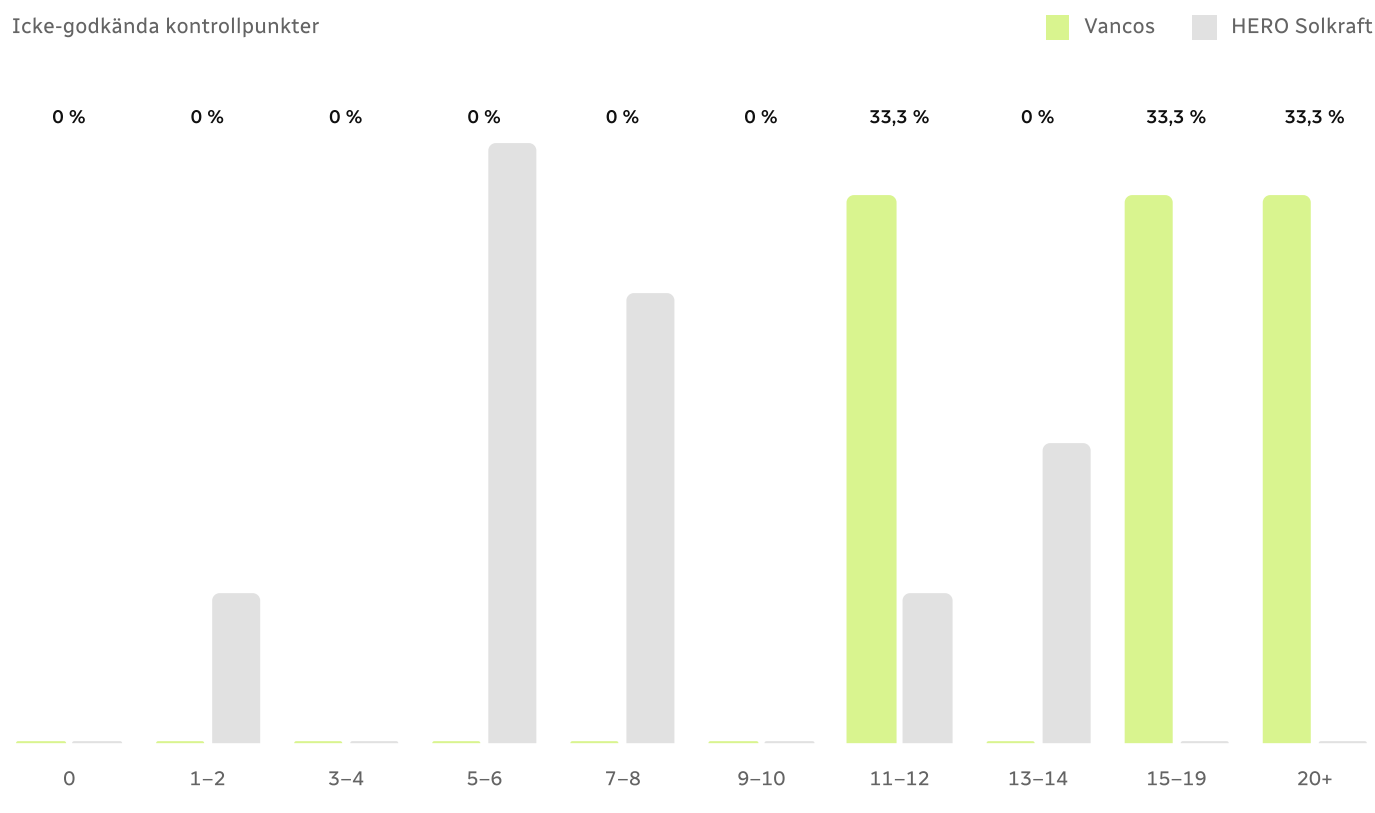

Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Vancos är registrerad som installatör.

Jämförelse

HERO Solkraft jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/vancos/data/jamfor/hero-solkraft

