



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Vancos jämfört med Revolt Powercharge AB

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/vancos/data/jamfor/revolt-powercharge-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+20 pp

Revolt Powercharge AB har högre andel godkända besiktningar

20 % godkända, jämfört med 0 % för Vancos.

20 pp

Revolt Powercharge AB har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 20 % för Vancos.

6,6 pp skillnad

Vancos ligger närmast Revolt Powercharge AB vid montering av montagesystem

20 % icke-godkända punkter för Vancos, jämfört med 13,4 % för Revolt Powercharge AB.

+20 pp

Revolt Powercharge AB har fler besiktningar med få anmärkningar

20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Vancos.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Vancoss offentliga besiktningar är godkända


Vancos

0 %



Revolt Powercharge AB

20 %



Vancos

3

besiktningar

Revolt Powercharge AB





10

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Vancos  Revolt Powercharge AB

2021		0 % 1 st	- 0 st
2023		0 % 2 st	0 % 2 st
2024		- 0 st	28,6 % 7 st
2025		- 0 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Revolt Powercharge AB	Vancos
Solpaneler	3 granskade kontrollpunkter	91,5 %	100 %
Tillbehör	6 granskade kontrollpunkter	98,6 %	100 %
Montagesystem	55 granskade kontrollpunkter	86,6 %	80 %
Växeloriktare	61 granskade kontrollpunkter	91,3 %	83,6 %
Batteri	8 granskade kontrollpunkter	96,1 %	87,5 %
Optimerare	10 granskade kontrollpunkter	100 %	80 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

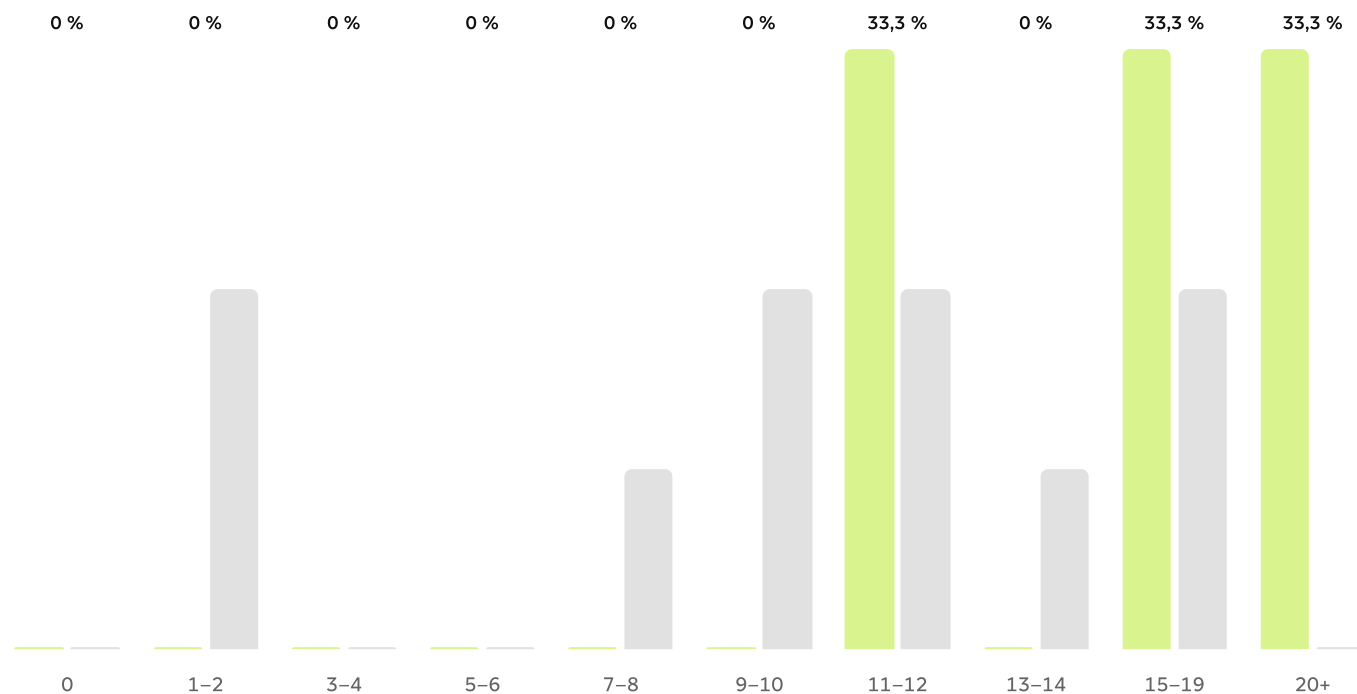Vancos Revolt Powercharge AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Vancos är registrerad som installatör.

Jämförelse

Revolt Powercharge AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/vancos/data/jamfor/revolt-powercharge-ab

